


Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA




Priručnik

Montaža na kosi krov paralelno

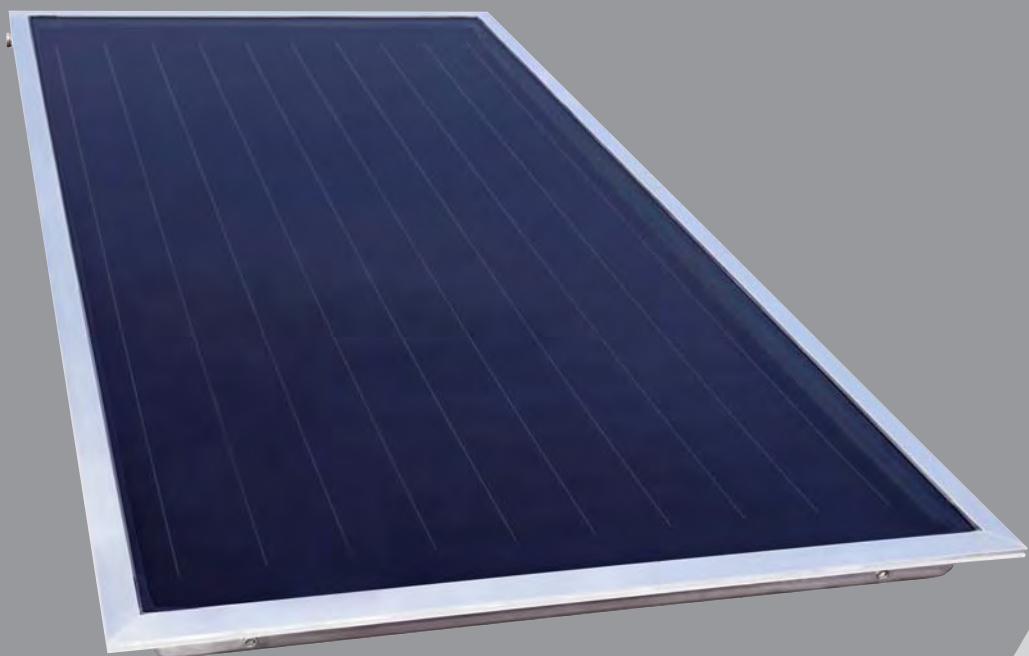

Kolektor CPK 7210 N Alu

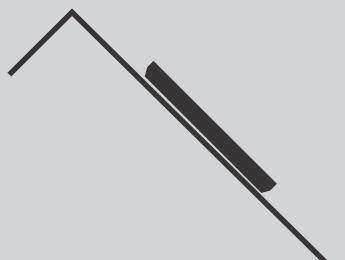

Sadržaj


Sigurnosne upute.....	3
Napomena o prenošenju kolektora	4
Savjeti i preporuke	5
Alat.....	6
Materijal	7
Prijedlog za montažu na kosi krov, paralelno.....	8
Montaža na kosi krov, paralelno	10
Tehnički podaci	13
Preporuke za korištenje	14
Jamstvo.....	16

	Kod krovnih montaža prije početka radova obavezno izgradite propisne elemente za osiguranje od pada ili prihvativne naprave neovisno o veličini osobe, u skladu s normom DIN 18338 Krovopokrivački radovi i izolacijski radovi na krovovima DIN 18451 Radovi na skelama sa sigurnosnom mrežom! Propis o zaštiti građevinskih radnika BGBL 340/1994 §7-10! Obavezno se treba pridržavati i ostalih propisa specifičnih za zemlju!		Sigurnosna naprava obavezno se mora pričvrstiti iznad montera. Sigurnosnu napravu pričvrstite samo na nosive građevinske dijelove odnosno pričvrsne točke!
	Ako zbog radno-tehničkih razloga ne postoje zaštite od pada i prihvativne naprave neovisno o veličini osobe, treba koristiti sigurnosne naprave!		Nemojte koristiti oštećene ljestve , npr. napukle uzdužne i poprečne prečke drvenih ljestvi, savijene ili prelomljene metalne ljestve. Slomljene uzdužne i poprečne prečke i bočne strane drvenih ljestava nemojte popravljati!
	Koristite samo one sigurnosne naprave (pridržni ili prihvativni remeni, spojne sajle/trake, prigušnici u slučaju pada, zaustavljači sajle). Koje su ispitane i certificirane od ovlaštenog tijela.		Sigurno prislonite ljestve. Pripazite na kut postavljanja (68 ° - 75 °). Ljestve koje prislanjate osigurajte pod klizanjem, pada, prevrtanja i uranjanja u tlo, npr. pomoću proširenja za stopala, podnožaka ljestvi prilagođenih podlozi, ovjesa.
	Ako nema zaštite od pada ili prihvavnih naprava neovisnih o veličini osobe, bez korištenja sigurnosnih naprava može doći do pada s velikih visina i time do teških ili smrtonosnih ozljedivanja		Ljestve naslonite samo na sigurna uporišta. U prometnom području ljestve osigurajte ogradama.
	U slučaju prislonjenih ljestava može doći do opasnih padova ako ljestve potonu, prevrnu se ili padnu!		Posljedica dodira sa slobodnim provodljivim el. vodovima može biti smrt.
	U blizini provodljivih slobodnih el. vodova gdje postoji mogućnost da ih dodirnete, radite smo ako <ul style="list-style-type: none">- se nalaze u beznaponskom stanju i tako ostanu tijekom trajanja radova.- osigurani zaštitnim ogradama ili su prekriveni.- nemojte prekoračiti sigurnosne razmace Domet napona: 1 m kod1000 volti napona 3 m kod1000 do 11000 volti napona 4 m kod11000 do 22000 volti napona 5 m kod 22000 do 38000 volti napona > 5 m kod nepoznate veličine napona		Kod bušenja i rukovanja s kolektorima s vakuumskim cijevima (opasnost od implozije) nosite zaštitne naočale!
			Kod montaže nosite zaštitne cipele!
			Kod montaže kolektora i rukovanja s kolektorima s vakuumskim cijevima (opasnost od implozije) nosite rukavice za zaštitu od posjekotina!
	Smije se koristiti samo propisani medij kao nositelj topline!		Kod montaže nosite zaštitni šljem!

Napomena o prenošenju kolektora

UPOZORENJE:

NEMOJTE DIZATI KOLEKTOR S POMOĆU PRIKLJUČAKA I NAVOJA VIJKA!

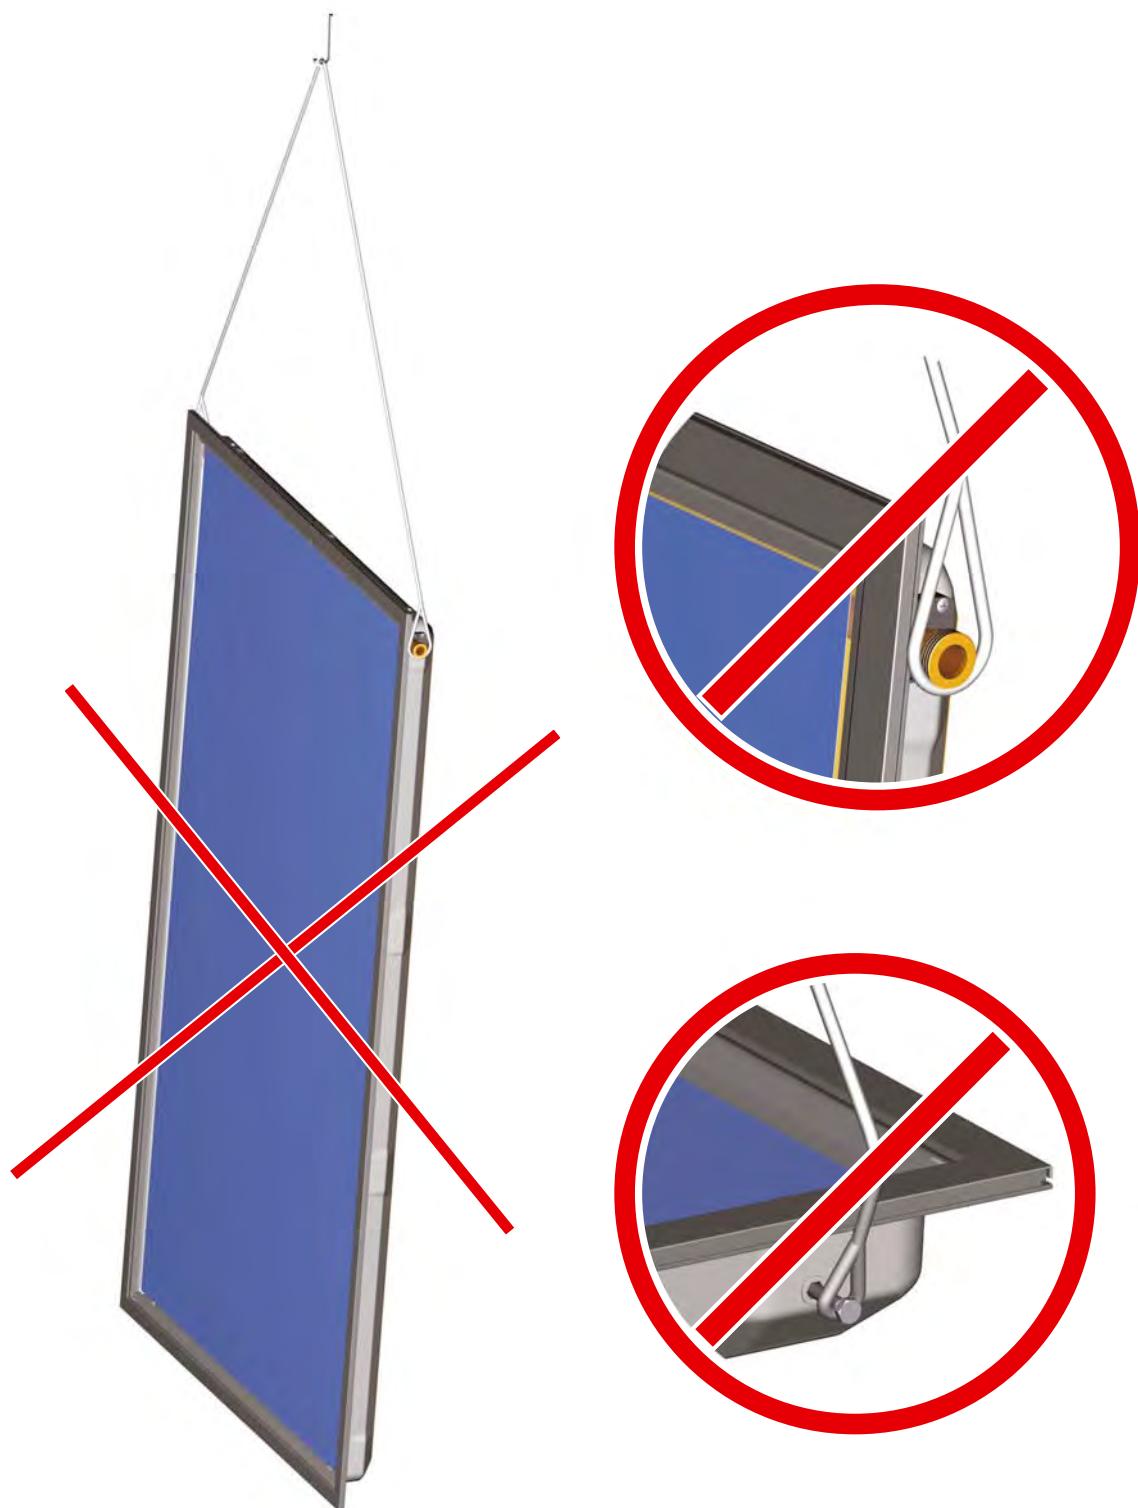

Opće i informacije o transportu

Montažu smije obavljati samo stručno osoblje. Svi navodi u ovim uputama usmjereni su isključivo osoblju odgovarajućom stručnom spremom. Općenito uvezši, za montažu treba koristiti isporučeni materijal. Prije montaže i rada solarnih kolektora informirajte se o valjanim lokalnim standardima i propisima. Za transport kolektora preporučuje se primjena nosećeg remenja. Kolektor se ne smije podizati na priključcima ili vijčanim navojima. Izbjegavajte udarce i mehaničke utjecaje na kolektor, posebice na solarno staklo, stražnju stranu i priključke za cijevi. *Ako je kod kolektora s aluminijskim nosačem postavljena zaštitna folija, potrebno je zaštititi je od utjecaja sunčevih zraka i skinuti je neposredno prije montaže.*

Statika

Montaža se smije obavljati samo na krovnim površinama, odnosno potkonstrukcijama s dovoljnom nosivosti. Statička nosivost krova, odnosno potkonstrukcije, mora se obvezno prije montaže kolektora ispitati na licu mjesta na lokalne i regionalne uvjete, prema potrebi uključiti mišljenje stručnjaka za analizu opterećenja. Pri tom posebnu pozornost treba obratiti klasi (drveta) potkonstrukcije u odnosu na izdržljivost navojnih spojeva za pričvršćivanje sustava za montažu kolektora. Ispitivanje sustava (kolektora i sustava za pričvršćivanje) na licu mjesta prema normi EN 1991, tj. prema specifičnim lokalnim propisima, neophodno je naročito u oblastima s čestim snježnim padavinama ili visokim brzinama vjetra. Pri tom treba obratiti pozornost na sve specifičnosti mjesta postavljanja (jaki vjetrovi, mlazni efekti, stvaranje vrtloga itd.), koji bi mogli prouzročiti lokalno povećano opterećenje.

Napomena za kose krovove: Montaža polja solarnog kolektora predstavlja zahvat nau (postojećem) krovu. Krovni pokrivači, primjerice cigla, šindra ili škriljavac, osobito proširena i stambena potkrovija, odnosno smanjene minimalne kosine krovova, zahtijevaju (u odnosu na pokrivač) dodatne građevinske mjere, primjerice postavljanje odgovarajuće podloge, radi sigurnosti od prodiranja vode uslijed tlaka vjetra i snijega. Kako bi se spriječilo preopterećenje pokrivača ili mjesta vezivanja krova (kod vješalice i nosača krova), od karakterističnog opterećenja snijegom $Sk > 1,25 \text{ kN/m}^2$, potrebno je primijeniti metalnu ploču. Prilikom odabira mjesta za montažu treba paziti da se za vrijeme snijega ili vjetra ne prekorači maksimalno dozvoljeno opterećenje. Općenito je neophodno da se polja kolektora montiraju tako da snijeg može slobodno klizati prema dolje po kolektorima. Moguće mase zadržanog snijega uslijed postavljene rešetke za snijeg (ili u specijalnim montažnim situacijama) ne smiju doprijeti do kolektora. Rešetke za snijeg montiraju se s razmakom od 0,5 m iznad gornjeg ruba kolektora kako bi se izbjeglo da kolektor zadržava snijeg. Kako bi se izbjegla nedozvoljena usisna opterećenja zbog vjetra, kolektori se ne smiju montirati u rubnim zonama krova (e/10 ivične zone prema normi EN 1991, minimalan razmak od 1 m). Gornji rub kolektora ne smije biti viši od vrha krova, naročito u slučajevima nadgrađenih krovnih elemenata. Kako bi se izbjegla povećana opterećenja uslijed nanosa ili klizanja snijega s viših krovnih površina na sustav solarnog kolektora, kolektori se ne smiju montirati ispod ugrađenog elementa za promjenu visine krova. Ako je, neophodna montaža rešetki za snijeg na višoj površini krova, potrebno je provjeriti statiku krova.

Gromobranska zaštita i izjednačavanje potencijala u zgradama

Prema aktualnom standardu gromobranske zaštite EN 62305 dio 1-4, polje kolektora se ne smije priključiti na gromobransku zaštitu. Izvan područja valjanosti navedenog standarda treba obratiti pozornost na specifične lokalne propise. Održavati sigurnosni razmak od minimalno 1 m do mogućeg susjednog, provodljivog objekta. Kod montaže na potkonstrukciju od metala na licu mjesta, obavezno se obratite električaru. Kod provođenja izjednačavanja potencijala neophodno je da metalni cjevovod solarnog kola, kao i sva kućišta kolektora i pričvrstne elemente, električar poveže s glavnom šinom za izjednačavanje potencijala prema EN 60364, odnosno prema lokalnim standardima.

Priklučci

Ovisno o modelu, kolektori se povezuju međusobno i s priključnim cijevima preko navojnih elemenata (1 inč" IG/AG) i ravnih brtvi. Treba se pobrinuti za ispravno postavljanje brtvi. Ako za priključne elemente nisu predviđena savitljiva crijeva, treba prilikom priključivanja cijevi predvidjeti odgovarajuće mjere za kompenzaciju toplinskog rastezanja izazvanog promjenama temperature, primjerice kod rasteznih nosača i savitljivih cjevovoda (pogledajte Priklučak kolektora/ preporuke za rad). Kod velikih polja solarnog kolektora potrebno je dodatno povezivanje rasteznih nosača, odnosno savitljivih priključaka (PAŽNJA: Provjera konstrukcije pumpe). Prilikom zatezanja priključaka potrebno je kliještima držati na suprotnoj strani (kontrirati), odnosno još jednim navojnim ključem, kako se ne bi oštetio apsorber.

Naginjanje kolektora / opće informacije

Kolektor je predviđen za nagib od minimalno 15° do maksimalno 75° . Priklučci kolektora i otvorovi za ventilaciju i treba zaštititi od prodiranja vode, kao i od prljavštine, prodiranja prašine itd.

Jamstvo

Pravo na jamstvo postoji samo uz originalnu zaštitu od mraza koju omogućuje dobavljač te uz propisno provedenu montažu, puštanje u pogon i održavanje. Ugradnja koju obavlja stručno osoblje i dosljedna primjena uputa za obrazloženje primjedbi preduvjet su jamstva.

Alat



Mjerna traka



Udarna bušilica



Križni nastavak



Čeljusni ključ



Kutna brusilica



Čekić



Krovni okvir



Konzola krovnog okvira



Vijak za ivericu 6*60



Vijak sa zaobljenom glavom 8x25



Šesterokutna matica M8,
samoosiguravajuća



Stezni komad Ø 9 mm



Kutna podloga



Noseći profil



Stezni komad



Vijak (M8*30), podloška, matica



Plosnata brtva

Prijedlog za montažu na kosi krov, paralelno

Standardno opterećenje 1,3 kN/m²

Ako zbog krovne konstrukcije nije moguće pridržavati se zadanih maksimalnih izbočenja B, treba povećati broj pričvrsnih točaka, odnosno se vlasnik zgrade mora pobrinuti za odgovarajuću donju konstrukciju, npr: korištenjem dodatnih letvi. Pritom treba обратити pažnju na to da je krovna daščana konstrukcija u području kolektora fiksno povezana vijcima s donjom konstrukcijom! Statičke granice korištenja važe samo u vezi s maks. izbočenjima / brojem i razmakom potpornih razina navedenih u tablici.


Uključujući pričvršćenje kolektori su konstruirani za maksimalnu brzinu udara vjetra od **124 km/h** i za maks. karakteristično opterećenje snijegom od **1,3 kN/m²**. Statički podaci definirani su prema normi EN 1991.

Nosive šine uvijek treba montirati silaznim redoslijedom počinjući s osnovnim setom TRPN2 / TRPN1!

Razmak potpornih razina / Pričvrsne točke u mm / vidi sliku 1

Kolektori	1	2	3	4	5	6
Potporne razine	2	2	3	4	5	6
A	1505 - 1830					
B	max. 390					
C	1060	2120	3180	4240	5300	6360
D1	800	1600	1600	1600	1600	1600
D2	-	-	800	800	800	800
D3	-	-	-	1600	1600	1600
D4	-	-	-	-	800	800
D5	-	-	-	-	-	-

Abb.1 (v_2011-07)

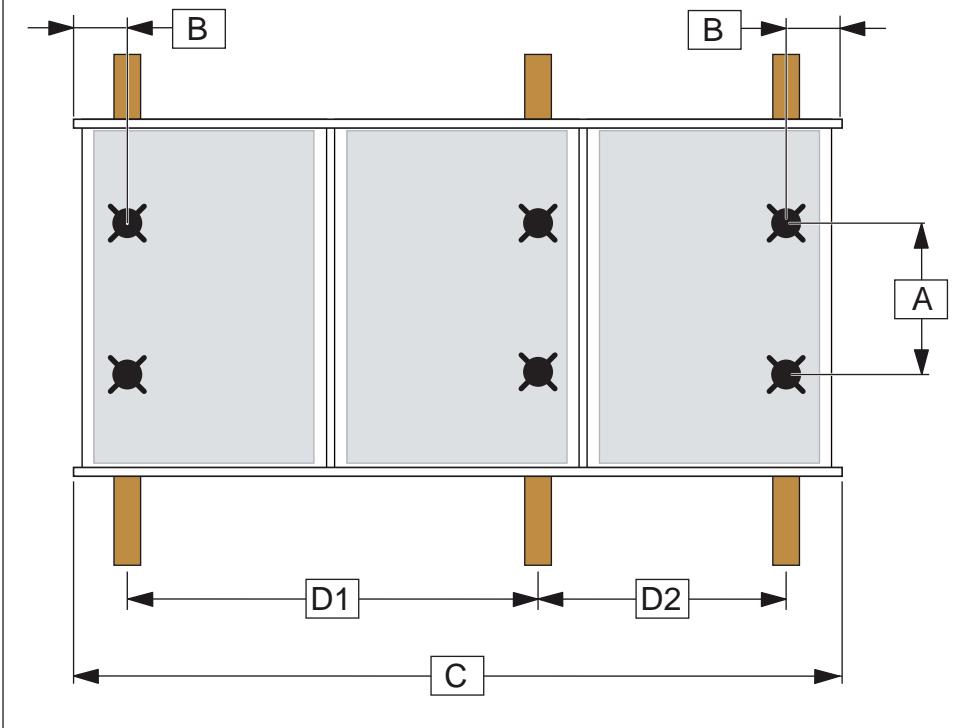


Prijedlog za montažu na kosi krov, paralelno

Povišeno opterećenje 2,3 kN/m²

Ako zbog krovne konstrukcije nije moguće pridržavati se zadanih maksimalnih izbočenja B, treba povećati broj pričvrsnih točaka, odnosno se vlasnik zgrade mora pobrinuti za odgovarajuću donju konstrukciju, npr: korištenjem dodatnih letvi. Pritom treba обратити pažnju na to da je krovna daščana konstrukcija u području kolektora fiksno povezana vijcima s donjom konstrukcijom! Statičke granice korištenja važe samo u vezi s maks. izbočenjima / brojem i razmakom potpornih razina navedenih u tablici.

Uključujući pričvršćenje kolektori su konstruirani za maksimalnu brzinu udara vjetra od **124 km/h** i za maks. karakteristično opterećenje snijegom od **2,3 kN/m²**. Statički podaci definirani su prema normi EN 1991.

Nosive šine uvijek treba montirati silaznim redoslijedom počinjući s osnovnim setom TRPN2 / TRPN1!						
Razmak potpornih razina / Pričvrsne točke u mm / vidi sliku 1						
Kolektori	1	2	3	4	5	6
Potpornе razine	2	3	4	6	7	8
A	1505 - 1830					
B	max. 390					
C	1060	2120	3180	4240	5300	6360
D1	800	800	800	800	800	800
D2	-	800	800	800	800	800
D3	-	-	800	800	800	800
D4	-	-	-	800	800	800
D5	-	-	-	800	800	800
D6	-	-	-	-	800	800
D7	-	-	-	-	-	800

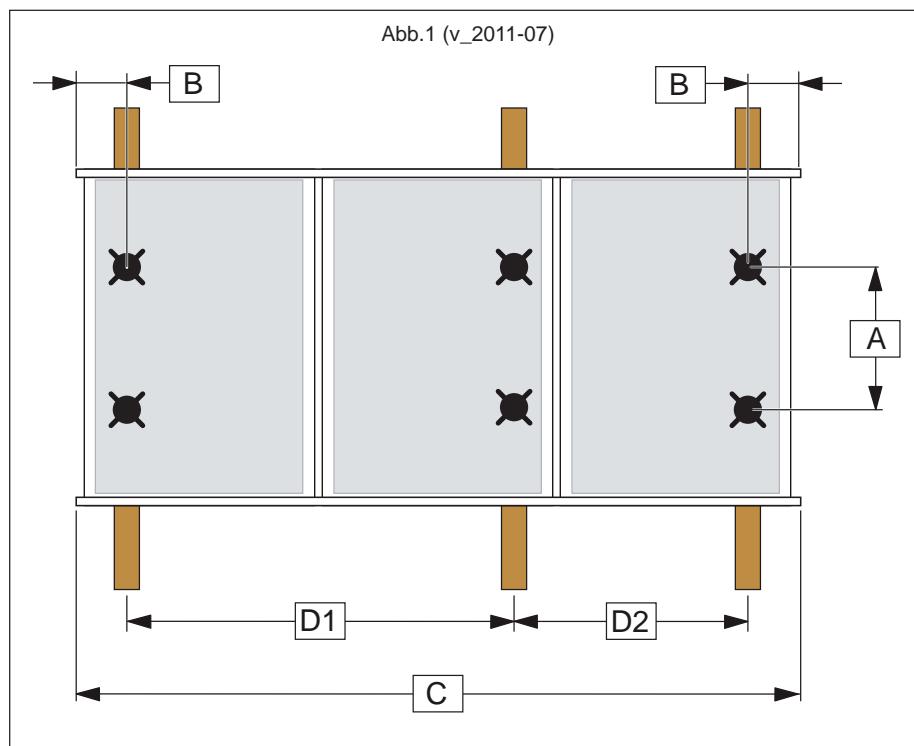

Montaža na kosi krov, paralelno

1: A = uzdignuti kolektor: 1505 - 1830 mm

Općenito vrijedi: po uzdignutom kolektoru - jedna potpora




2



2: Spajanje krovnog okvira s njegovom konzolom

Redoslijed: Vijak sa zaobljenom glavom (torband vijak) - krovni okvir - konzola - matica

3: Podesite konzolu krovnog okvira i pričvrstite je pomoću vijka za ivericu na rožnik krova.

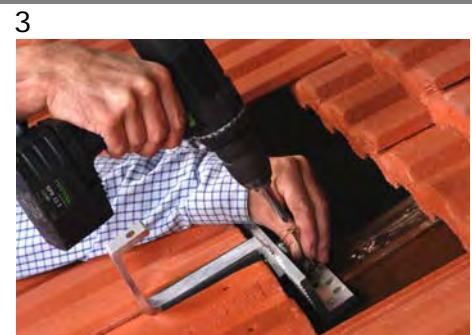

4



4: Umetnите crijep, po potrebi obradite

5



- 5: Stezne komade montirajte s obje strane kutne podloge.
Redoslijed: Vijak - pločica - stezni komad - kutna podloga - matica

6



- 6: Kutnu podlogu spojite vijcima s krovnim okvirom

Redoslijed: Vijak - pločica - kutna podloga - krovni okvir - matica

7a



- 7: Poravnajte nosive prečke gore i dolje i fiksirajte ih pomoću užlijebljenih površina preko steznih komada.

Redoslijed: Vijak - pločica - stezni komad - matica

7b




Montaža na kosi krov, paralelno

8a



8b

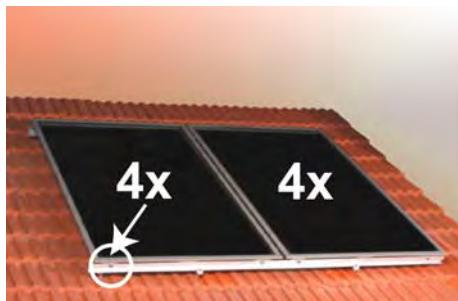

8: Umetnите kolektore i prvo ih rukom spojite pomoću vijaka s nosivim prečkama.

Redoslijed: Vijak - pločica - nosiva prečka - kolektor

9

9: Spojite ostale nosive prečke

Redoslijed: Vijak - pločica - spojni komad - matica



10




10: Spojite kolektore hidraulički i zatim dobro pričvrstite nosive prečke.

12

Tehnički podaci

Bruto površina	m ²	2,09	Težina	kg	32
Neto površina	m ²	1,77	Sadržaj	l	1,4
Površina aperture (otvora)	m ²	1,78	maks. radni nadtlak	bar	10

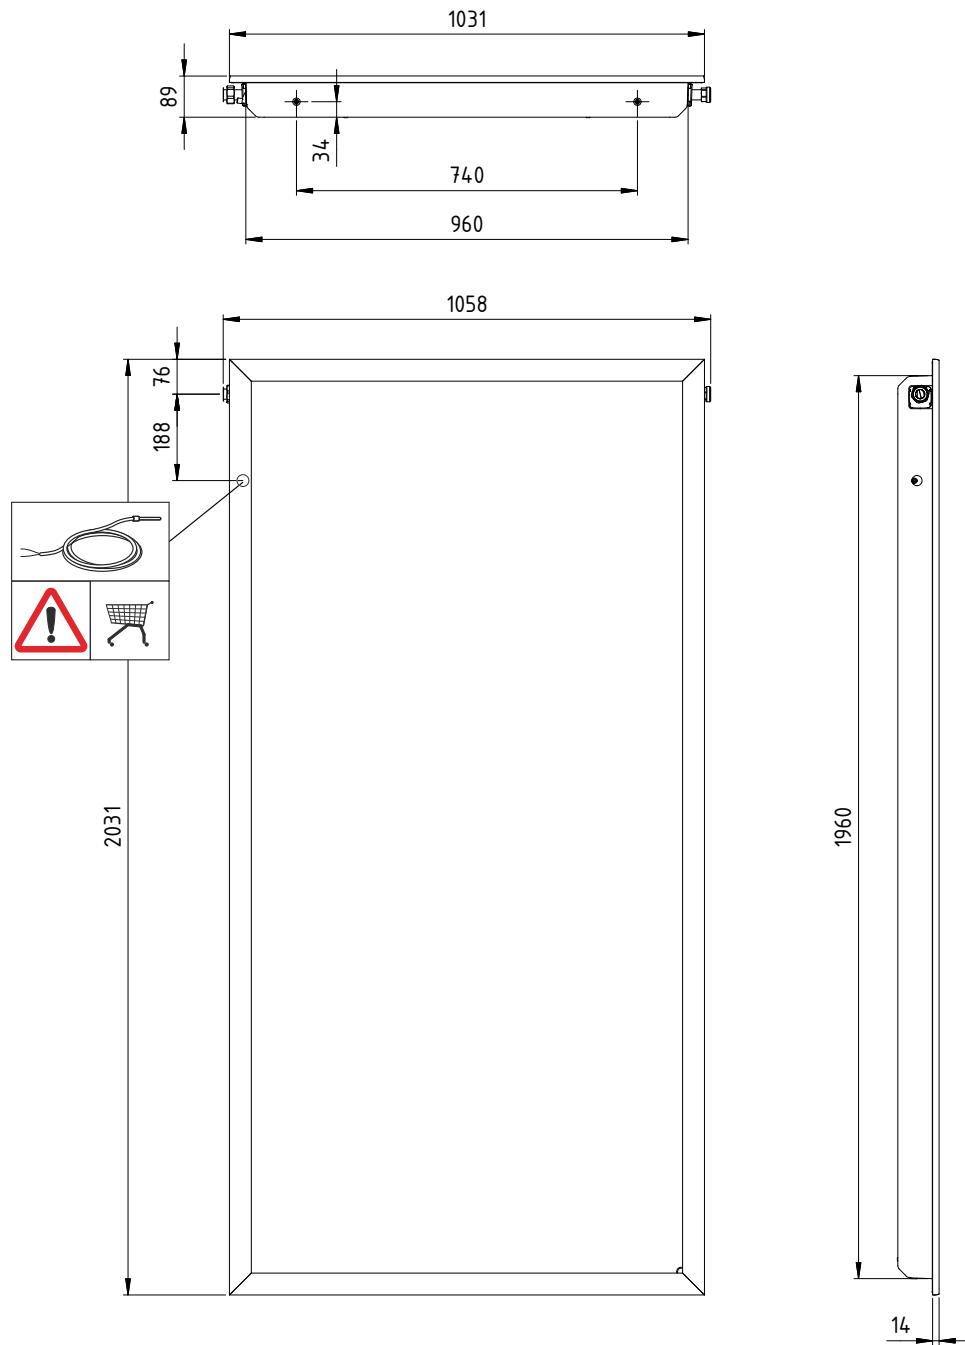

Preporuke za korištenje

Ispiranje i punjenje

Zbog sigurnosnih razloga punjenje treba provesti isključivo tijekom razdoblja bez sunčevog zračenja ili s pokrivenim kolektorima. U područjima s opasnošću od smrzavanja potrebno je korištenje 40%-tnog sredstva za zaštitu od smrzavanja, mješavine sredstva i vode.

Solarni uređaj se puni i pušta u rad u roku od tjedan dana od montaže jer zbog stvaranja topline u kolektoru (kolektorskem polju) s praznim uređajem može doći do oštećenja plosnatih brtvi. Ako to nije moguće, plosnate brtve trebalo bi prije puštanja u rad zamijeniti da bi se izbjeglo nastajanje propusnih mjesta.

Pozor: Sredstvo za zaštitu od smrzavanja treba prije punjenja pomiješati s vodom!

Preporučljivo sredstvo za zaštitu od smrzavanja za plosnate kolektore: TYFOCOR-L

Pozor: 40 % udio sredstva protiv smrzavanja - ledište: - 22 ° C / stinište: - 26 ° C
50 % udio sredstva protiv smrzavanja - ledište: - 32 ° C / stinište: - 44 ° C

Moguće je da se jednom napunjeni kolektori više ne mogu u cijelosti isprazniti. Zbog toga se u slučaju opasnosti od smrzavanja kao i u svrhu ispitivanja tlaka i testova funkciranja smiju puniti samo mješavinom vode/sredstva protiv smrzavanja. Alternativno se mogu provesti ispitivanja tlaka s komprimiranim zrakom i sprejem za traženje propusnih mjesta.

Montaža senzora

Temperaturni senzor treba montirati u tuljac osjetnika kolektora koji je najbliži izlazu prema spremniku. Da bi se zajamčio optimalni kontakt, otvor između kućišta i elementa senzora treba ispuniti odgovarajućom toplinski vodljivom pastom. Za montažu senzora smiju se koristi samo materijali s odgovarajućom toplinskom postojanošću (do 250 ° C) (element senzora, kontaktna pasta, kabel, materijali za brtvenje, izolacija).

Radni tlak

Maksimalni radni tlak iznosi 10 bara.

Odzračivanje

Odzračivanje se mora provesti:

- kod puštanja u rad (nakon punjenja)
- 4 tjedna nakon puštanja u rad
- po potrebi, npr. u slučaju smetnji.

Upozorenje: Opasnost od zadobivanja opeklina parom odnosno vrućom tekućinom nositeljem topline!

Ventil za odzračivanje otvorite samo kad temperatura nositelja topline iznosi < 60 ° C.

Kod pražnjenja uređaja kolektori ne smiju biti vrući! Kolektore pokrijte i uređaj odzračite po mogućnosti ujutro.

Kontrola tekućine nositelja topline

Kod tekućine nositelja topline mora se svake 2 godine kontrolirati zaštita protiv smrzavanja i pH-vrijednost.


- Zaštitu od smrzavanja provjerite pomoću ispitivača sredstva za zaštitu od smrzavanja i po potrebi je zamijenite odnosno dopunite! Potrebna vrijednost oko - 25 ° C do - 30 ° C odn. prema klimatskim uvjetima.
- pH-vrijednost provjerite pomoću pH-indikatorskog štapića (potrebna vrijednost oko pH 7,5):
U slučaju prekoračenja granice pH-vrijednosti od pH 7 zamijenite tekućinu nositelj topline

Održavanje kolektora

Godišnjom vizualnom kontrolom provjerite na kolektoru odnosno kolektorskem polju različita oštećenja, nepropusnost i zaprljanost. Ostale preporuke za rad i održavanje pronaći ćete u dobavljačevim općim dokumentima/smjernicama za puštanje u rad i održavanje.

Spajanje kolektora

Mogući prijedlog za spajanje možete vidjeti na sljedećem crtežu. Međutim, situacija u praksi može odstupati zbog uvjeta gradnje. U načelu smije se spojiti maksimalno 6 kolektora u seriju! Ako se kolektorsko polje sastoji od više od 6 kolektora, polje se više puta mora spojiti paralelno.

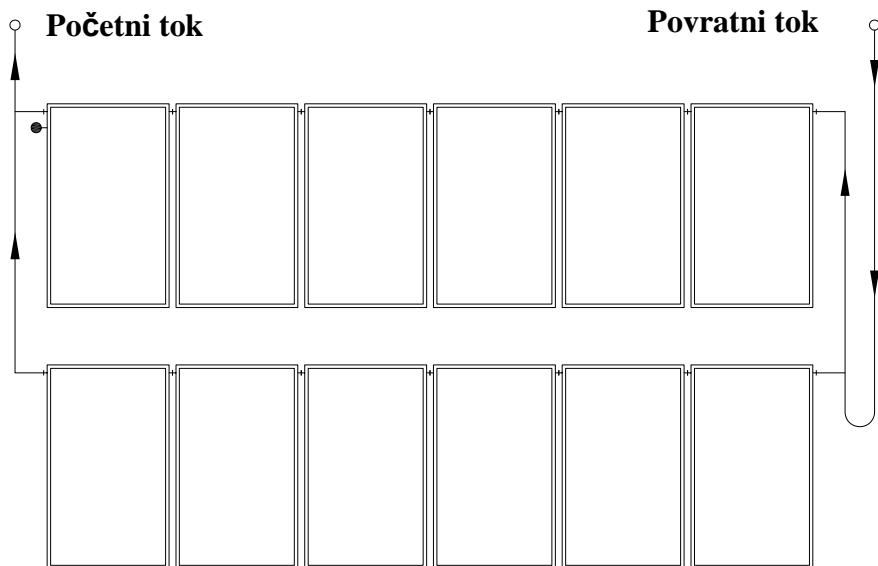

Protok tekućine

Da bi se zajamčio dobar učin kolektora, treba za jednu veličinu kolektorskog polja od oko 25m^2 odabrati specifičan protok od $30 \text{ l/m}^2\text{h}$.

Presjeci cijevi

Tablica dimenzioniranja sa specifičnim protokom od $30 \text{ l/m}^2\text{h}$

Veličina kolektorskog polja [m^2]	oko 5	oko 7,5	oko 12,5	oko 25
Promjer cijevi / bakar [mm]	10 - 12	15	18	22
Promjer cijevi / valovita čelična cijev	DN16		DN20	

Pad tlaka po kolektoru za mješavinu tekućine protiv smrzavanja/voda (40 %/60%) kod temperature tekućine od 50°C .

Krивulja gubitka tlaka: $\Delta p = 0,0001943x^2 + 0,0358163x$

Protok tekućine [kg/h]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Pad tlaka [mbar]	0	2,3	5,5	9,7	14,9	21,1	28,2	36,3	45,4	55,5	66,5

Opće napomene

Ne preuzimamo odgovornost za nemamjensko korištenje ili nedopuštene promjene komponenti za montažu kao i iz toga proizašle posljedice.

Svi podaci i instrukcije u ovim uputama odnose se na trenutno razvojno stanje. Molimo Vas da uvijek koristite upute za montažu koje su isporučene s kolektorima.

Korištene slike su simbolične fotografije. Zbog mogućih grešaka u tekstu i tiskanju uputa ali i zbog potrebe tekućih tehničkih promjena, molimo Vas za razumijevanje što ne možemo preuzeti odgovornost za točnost sadržaja.

U važećoj verziji upućujemo na valjanost Općih uvjeta poslovanja. Ove upute za montažu sadrže vlastite informacije zaštićene autorskim pravom. Zadržavamo pravo na sve promjene u ovim uputama za montažu.