


Električni zagревач воде

Bojler BT 500 S

sa inox kazanom
tehničko uputstvo
suvi grejač

IB-270

IB-150

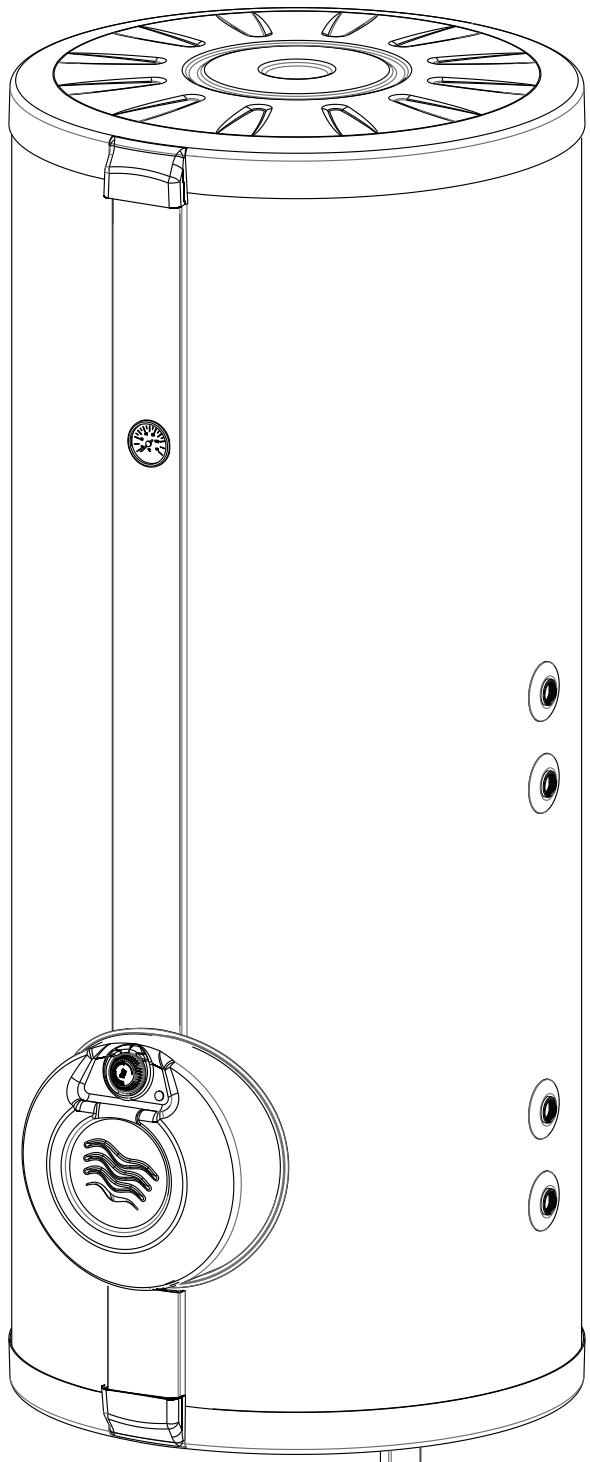

Početak

2

Poštovani, hvala Vam što ste odabrali Termorad proizvod.


MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKO UPUTSTVO KAKO BISTE SE UPOZNALI SA DETALJIMA UGRADNJE, UPOTREBE, KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA ELEKTRIČNOG ZAGREVAČA VODE.

UREĐAJEM NE MOGU RUKOVATI DECA ILI OSOBE SA SMANJENIM FIZIČKIM, MOTORIČKIM ILI MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA ILI OSOBE OGRANIČENIH ZNANJA I ISKUSTAVA BEZ PRISUSTVA OSOBE ZADUŽENE ZA NJIHOVU BEZBEDNOST I STARANJE.

Električni zagrevač vode, odnosno bojler, je uređaj namenjen za zagrevanje sanitarne vode koja se može koristiti za pripremu hrane, kupanje, pranje veša... Bojler BT-500 S IB je zatvorenog tipa što znači da je predviđen za rad pod pritiskom iz vodovodne mreže. Bojler BT-500 S IB ispunjava standarde bezbednosti aparata za domaćinstvo za koji posedujemo sertifikat kao i sertifikat o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Termorad Grupa garantuje bezbednost i kvalitet proizvoda ukoliko su ispunjeni svi uslovi ugradnje i održavanja prema ovom uputstvu. Električni zagrevač vode je predviđen za priključenje na sistem solarnog i kotlovske grejanja. Može se koristiti i samo jedan sistem.

Tehničke karakteristike


| Model | BT-500 | IB-270 | IB-150 |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| Zapremina [l] | | 500 | |
| Pritisak [MPa] | | 0,6 | |
| Snaga grejača [W] | | 6000 | |
| Vreme zagrevanja do 75°C [min] | | 420 | |
| Radni napon [V] | | 400 | |
| Priključci za vodu | 1" | | |
| Priključak za recirkulaciju | 3/4" | | |
| Priključak izmenjivača | 3/4" | | |
| Površina izmenjivača (m^2) | 1,36+0,95 | 1,36 | |
| Snaga izmenjivača (kW) | 34+25,5 | 34 | |
| Debljina izolacije [mm] | 75 | | |
| A [mm] | 780 | 780 | |
| B [mm] | 2030 | 2030 | |
| C [mm] | 130 | 130 | |
| D [mm] | 750 | 750 | |
| E [mm] | 540 | 540 | |
| F [mm] | 340 | / | |
| G [mm] | 640 | 640 | |
| H [mm] | 350 | 350 | |
| I [mm] | 420 | 420 | |
| J [mm] | 130 | / | |

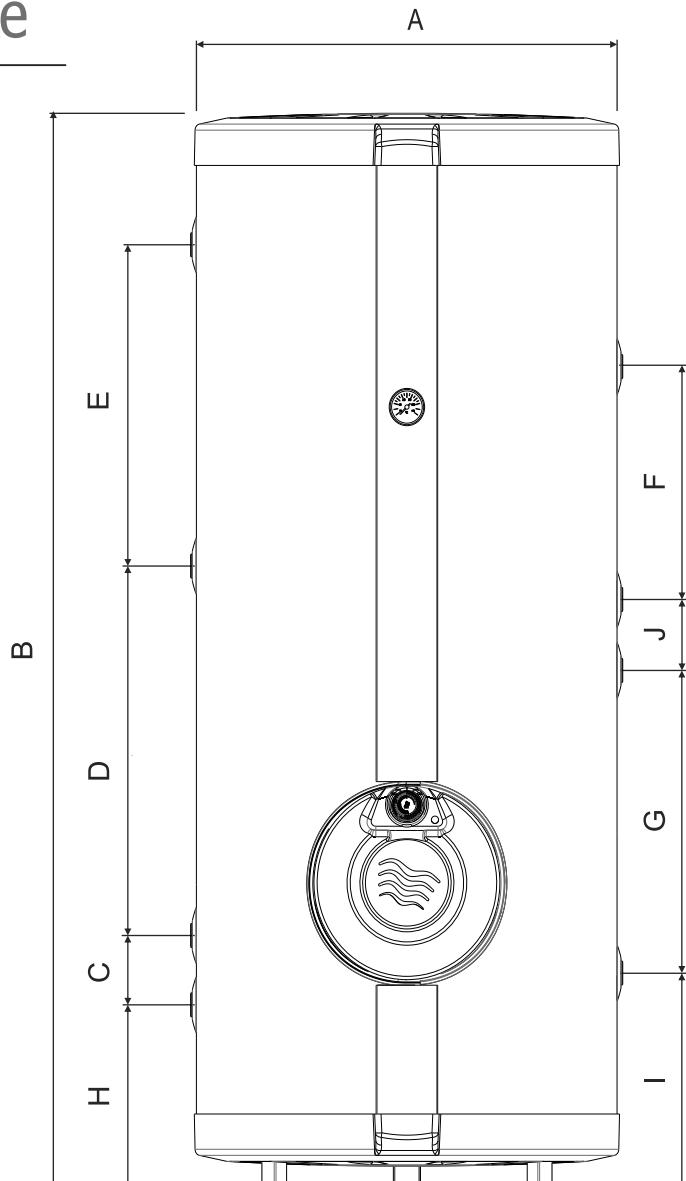

Bojler BT-500 S IB-270

A
△ △
И005 11

Ovi tipovi bojlera postavljaju se isključivo u vertikalnom položaju. Postavljaju se na čvrste podloge, kao što je beton ili deblji metal (asfalt nije preporučljiv) kako vremenom ne bi došlo do potanjanja, čime bi se opteretile priključne cevi. Potrebno je obezbediti minimalni slobodan prostor oko bojlera (prikazan na slici 1) koji je neophodan za instaliranje bojlera i kasnije održavanje. Uz električni zagревач vode proizvođač isporučuje sigurnosni ventil i dopunski sigurnosni ventil.

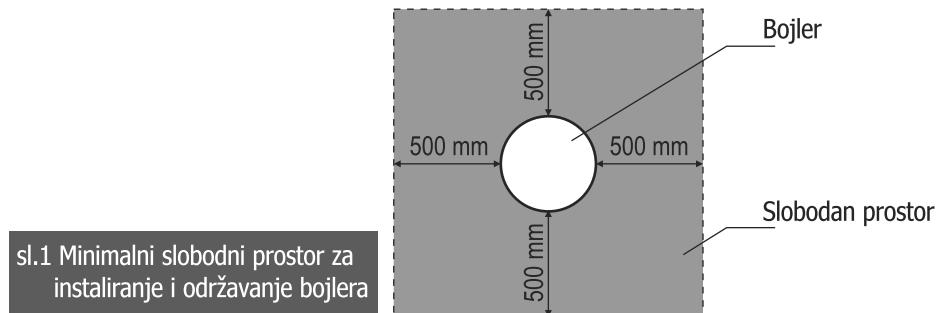


Priklučivanje na vodovodnu mrežu

Dovod hladne vode se vrši priključivanjem dovodne cevi na priključak 4 (slika 3). Pritisak u mreži dovoda hladne vode mora biti u granicama od 0,1 do 0,6 MPa. Sigurnosni ventil obezbeđuje zaštitu od prekomernog pritiska u bojleru. Napominjemo da pri ugradnji ne doći do zamene mesta dopunskog sigurnosnog ventila i sigurnosnog ventila - dopunski sigurnosni ventil ima samo jedan ulaz 1" dok sigurnosni ventil ima ulaz i izlaz 3/4". Na dovod hladne vode potrebno je ugraditi ekspanzionu membransku posudu za sanitarnu vodu. Ugradnja-montaža ekspanzione posude se vrši prema slici 2.

Predpritisak ekspanzione posude mora biti manji od pritiska u instalaciji za najmanje 0,2MPa, dok konačni radni pritisak u ekspanzionoj posudi treba da iznosi 80÷90% od pritiska nameštanja sigurnosnog ventila. Konačni radni pritisak u ekspanzionoj posudi treba namestiti nakon zagrevanja vode u bojleru na 60°C.

Predpritisak i konačni radni pritisak u ekspanzionoj posudi se može namestiti dodavanjem ili ispuštanjem vazduha iz posude, na za to predviđenom ventilu za vazduh. Da bi se dobilo ispravno delovanje ekspanzione posude često je potrebno regulisati pritisak u instalaciji ili na vodovodnoj mreži ugranjom redukcijskog ventila.

Ovlašćeni instalater treba jednom godišnje da izvrši pregled ekspanzione posude i pri tom izvrši neophodne eventualne popravke, a po potrebi i zameni posudu. Na priključak 1 (odvod tople vode) označen crvenom rozetnom priključuje se odvod tople vode ka potrošačima (slika 3). Priključak 2 (recirkulacija) priključuje se na cev za recirkulacioni protok vode u objektu koji omogućava da topla voda poteče odmah nakon aktiviranja baterije, bez obzira koliko je baterija udaljena od bojlera, pod uslovom da je baterija vertikalno iznad bojlera. Ukoliko ne postoji cev za recirkulaciju u objektu gde se ugrađuje bojler onda je potrebno "zaštopovati", odnosno začepiti ovaj priključak 2 (slika 3). Pri spajajući cevi sa priključcima koristiti odgovarajuće materijale za dihtovanje.

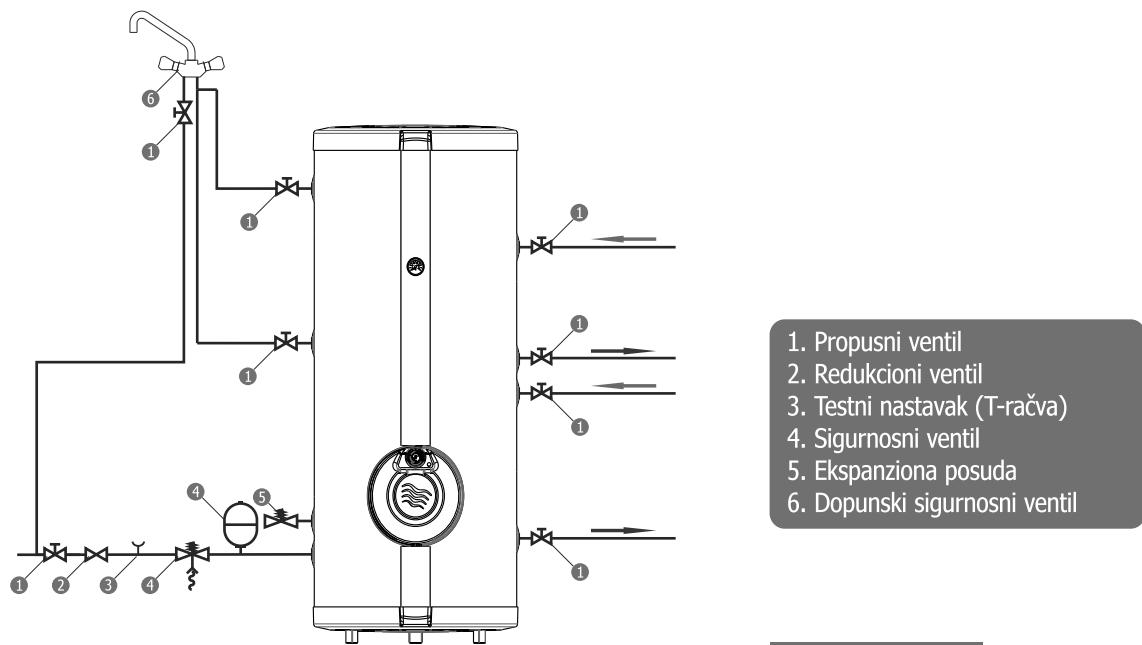

Sigurnosni ventil

4


Sigurnosni ventil (Slika 2.1) je uređaj koji se montira na dovod hladne vode u bojler i njegova uloga je da zaštititi uređaj od prekomernih pritisaka. Ventil se ugrađuje tako da voda protiče u smeru koji pokazuje strelicu na ventilu. Bočni otvor mora biti usmeren na dole. Funkcija sigurnosnog ventila je da ne dozvoli da pritisak u rezervoaru bojlera prekorači naznačeni pritisak za više od 0,1 Mpa. Ovi modeli bojlera koriste i dopunski sigurnosni ventil (Slika 2.2), pogledati montažni crtež (str.3, slika 2).

Zabranjeno je puštanje bojlera u rad bez prethodne ugradnje sigurnosnog ventila.

Normalno je da u toku dana ventil ispusti određeni procenat zapremine zagrevane vode zbog čega preporučujemo ugradnju creva na ispust ventila koje se usmerava u posudu ili odvod. Kontrola ventila se vrši otvaranjem ispusta ventila. Kontrolu vršiti jednom mesečno.


Obavezno pročitati uputstvo za montažu i održavanje koje je dostavio proizvođač ventila, a koje se nalazi u pakovanju sa sigurnosnim ventilom.

Napomena: Garanciju rada i ispravnosti ventila daje proizvođač ventila.

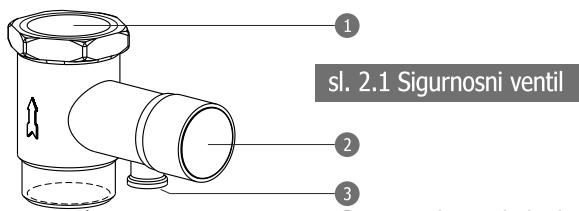


sl. 2.1 Sigurnosni ventil

sl. 2.2 Dopunski sigurnosni ventil

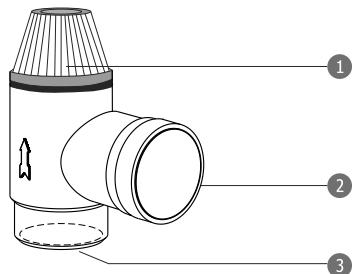

Raspored priključaka

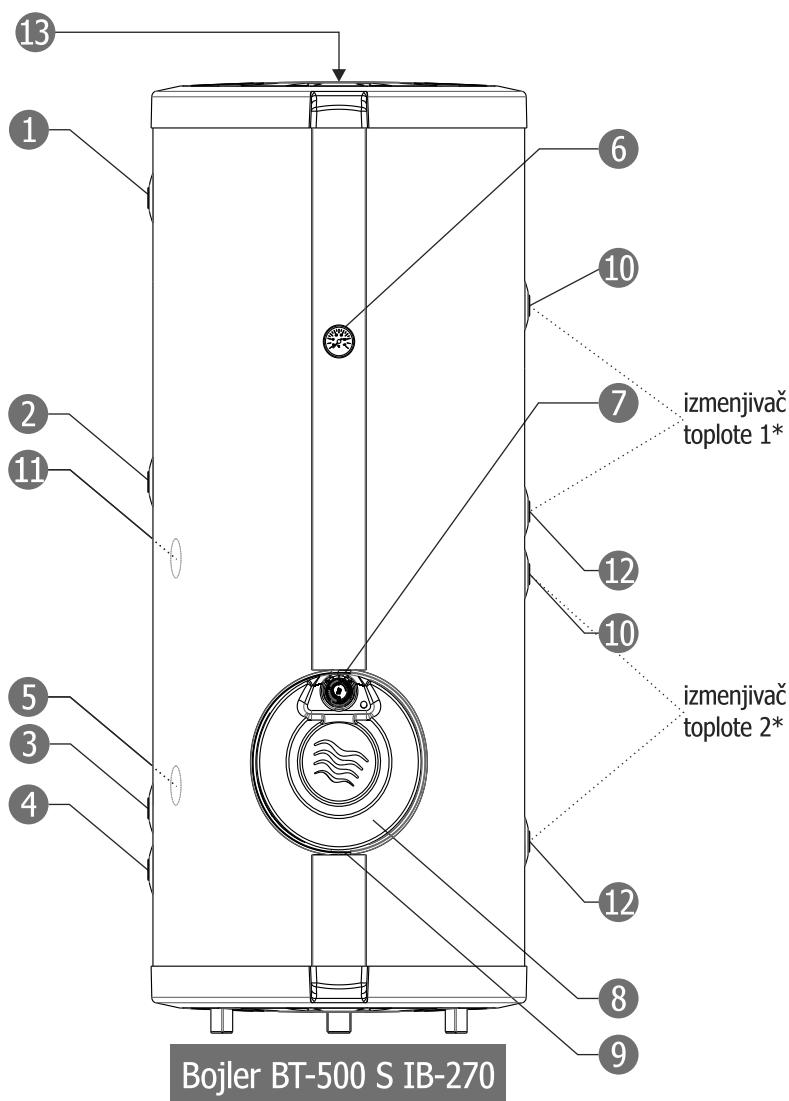

sl.3 Raspored priključaka


- 1. Topla voda/izlaz 1"
- 2. Recirkulacija/ulaz 3/4"
- 3. Izvod za dopunski sig. ventil 3/4"
- 4. Hladna voda/ulaz 1"
- 5. Pražnjenje bojlera
- 6. Indikator zagrejanosti
- 7. Dugme za regulaciju temperature
- 8. Maska elektroinstalacija
- 9. Uvodnica kabla
- 10. Ulaz 3/4"
- 11. Ulaz sonde dif. termostata
- 12. Izlaz 3/4"
- 13. Zaštitna anoda

Priključivanje na solarni i sistem centralnog grejanja

5


 Model 1 - priključivanje na dva sistema. Solarni kolektor se priključuje na izmenjivač broj 2, a sistem centralnog grejanja na izmenjivač broj 1.

Pre priključenja proveriti da li je izmenjivač ozračen, odnosno da li je odstranjen vazduh.

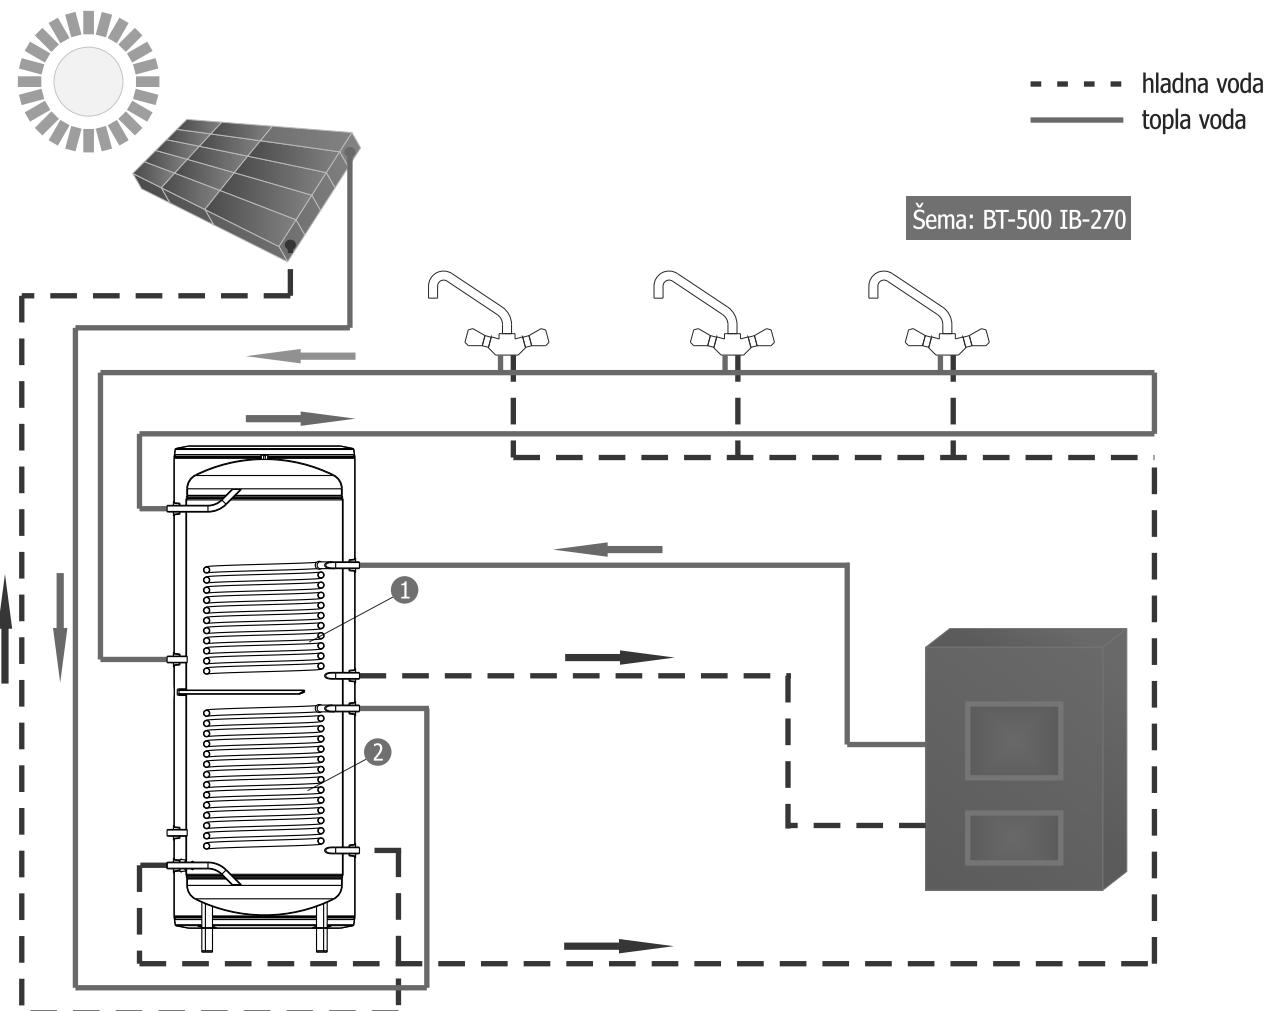

 Model 2 - priključivanje na jedan sistem. Solarni kolektor ili kotao se priključuje i na izmenjivač broj 1 i na izmenjivač broj 2 tako da topla voda iz spoljnog sistema ulazi u izmenjivače istovremeno.

Pre priključenja proveriti da li su izmenjivači ozračeni, odnosno da li je odstranjen vazduh.

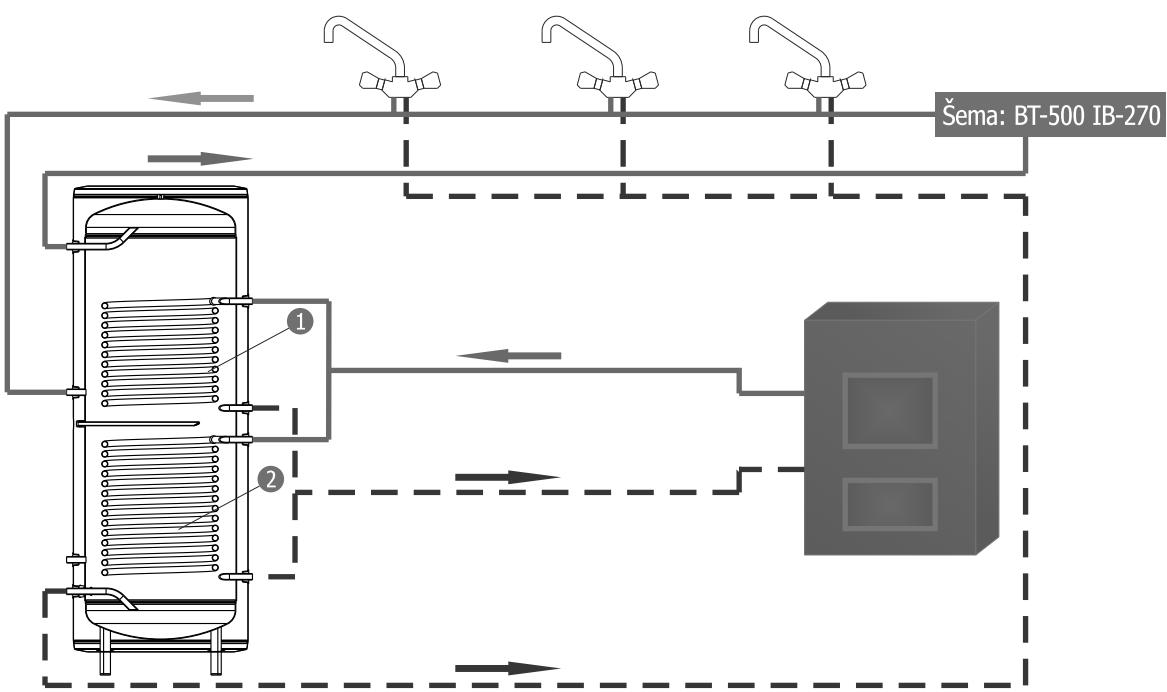

 Ova slika daje samo grubu šemu i predstavlja neobavezujuću preporuku u vezi mogućeg hidrauličkog povezivanja.

Regulacioni uređaji (diferencijalni termostat sa temperaturnim senzorima T1,T2,T3,T4) moraju biti izvedeni u skladu sa važećim normama i SRPS propisima.

Priklučivanje na elektro mrežu

6

Električni zagrevači vode priključuju se trajno na električnu instalaciju prema važećim SRPS propisima.

! Pre priključenja na električnu mrežu bojler mora biti napunjen vodom.

! Potrebno je obezbediti kabal dimenzije $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Kabal ne sme biti pod naponom dok se vrši priključenje

1. Skinuti dugme za regulaciju temperature
2. Skinuti plastičnu masku elektogrejača
3. Kabal ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$) odgovarajuće dužine koji obezbeđuje kupac) se pre priključivanja na kleme provuče kroz uvodnicu na masci
4. Provodnike priključiti na odgovarajuće stezaljke na klemi prema slici 4.


Provodnike što više udaljiti od metalnih komponenti bojlera.

! Nepravilno priključenje može oštetiti ili izazvati nepravilan rad bojlera!

5. Vratiti i pričvrstiti masku elektogrejača
6. Zategnuti uvodnicu kako bi kabal bio fiksiran

Instalacija se mora izvesti tako da se bojler može isključiti sa električne mreže posebnim prekidačem i sklopkom koja razdvaja sve polove kao što je prikazano na elektrošemi (slika 5). Minimalna struja sklopke je 16A po fazi.


Elektogrejač bojlera se sastoji od šest elektogrejača koji rade zasebno, što znači da neispravnost jednog ne utiče na rad drugog. U tim slučajevima bojler će zagrevati vodu sporije.

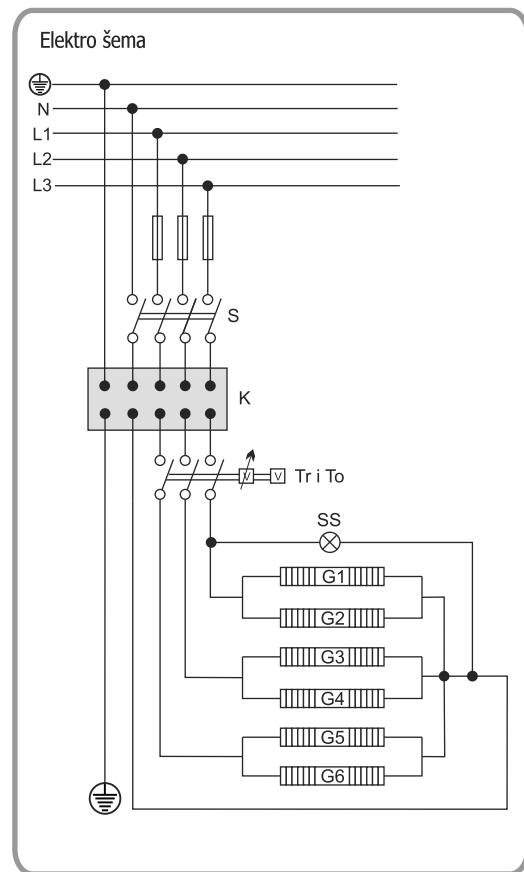


sl. 5 Šema priključivanja na trofaznu instalaciju

sl. 4 Klema za priključivanje na mrežu

Flanšna
BT-200 IB
BT-280 IB
bez otvora za
termostat.cev

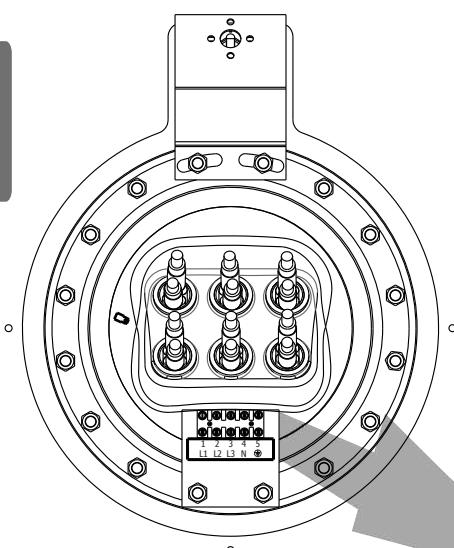

- 1 - faza L1
 2 - faza L2
 3 - faza L3
 4 - nula N
 5 - uzemljenje

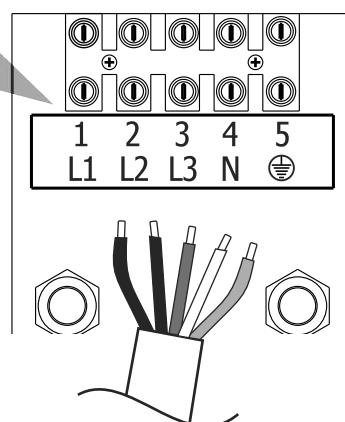

S - sklopka

K - klema

Tr i To - regulacioni termostat i
termički osigurač

SS - signalna sijalica

G - suvi grejač

Kontrola i zamena elektrogrejača

7

1. isključiti bojler iz električne mreže
2. skinuti masku elektrogrejača
3. ommetrom proveriti grejače da li su grejači u prekidu tj. stanju neispravnosti
4. isprazniti bojler prema uputstvu za pražnjenje bojlera
5. razmontirati kableve i izvaditi flanšu sa elektrogrejačima
6. zameniti neispravni elektrogrejač
7. montirati flanšu i priključiti kableve prema šemi i uputstvu
8. montirati masku elektrogrejača
9. napuniti bojler vodom
10. uključiti bojler u električnu mrežu



UPUTSTVA PREMA SRPS IEC 60335-1 (SRPS EN 60335-2-21) STANDARDU :

- voda može kapti iz cevi za pražnjenje sigurnosnog uređaja i ova cev mora biti otvorena prema atmosferi
- uređaj za sniženje pritiska treba regularnim radom da omogući uklanjanje taloga kreča i proveru da li je blokiran
- uređaj za sniženje pritiska ugrađuje se na cev hladne vode (sl.6 priključak br.4)
- cev za pražnjenje povezana na sigurnosni uređaj treba da se instalira da bude usmerena na dole, u sredini gde ne dolazi do zamrzavanja
- sigurnosni uređaj je u skladu sa standardom, naznačenog pritiska od 0,6MPa tipa muško-ženski




Uputstvo za pražnjenje vode iz bojlera

Postupak pražnjenja:

- isključiti bojler iz električne mreže
- zatvoriti propusne ventile na priključcima 2,3 i 4,5,6,7 (ukoliko postoje - slika 3)
- maksimalno odvrnuti odvod tople vode na potrošnom mestu kako bi vazduh ulazio u bojler
- otvoriti propusni ventil na priključku za pražnjenje (sl.6) i čekati dok se bojler ne isprazni

Raspored priključaka

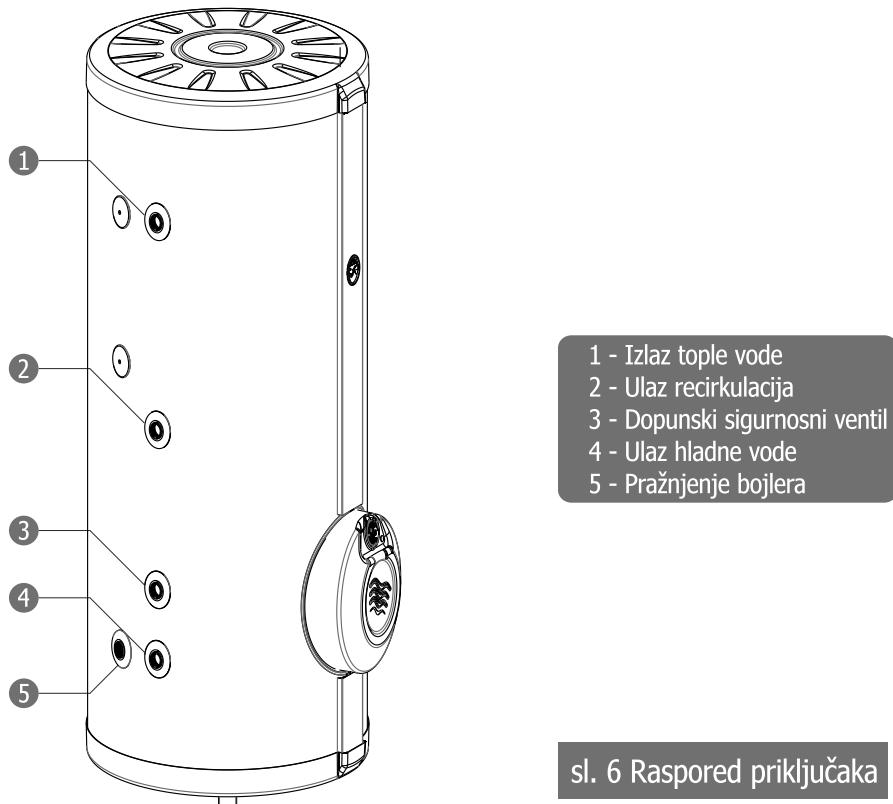

sl. 6 Raspored priključaka

Upozorenje

8

Propisi pojedinih država mogu da sadrže ograničenja za slučaj ugrađivanja bojlera u kupatilo. Kupac snosi troškove instalacije bojlera. Proizvođač ne odgovara za oštećenja nastala prilikom pogrešnog instaliranja ili prilikom nepridržavanja uputstva. Naročito treba osigurati da:

- Prikљučivanje na električnu mrežu mora biti u saglasnosti sa instrukcijama
- Sigurnosni ventil ne dirati niti zamenjivati
- Instalaciju mora obaviti pravno lice odgovarajuće delatnosti ili ovlašćeni servis.

Ovaj uređaj nije preporučen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobama ograničenih znanja i iskustava, bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost i staranje.

Da bi se izbegao rizik izazvan nepažnjom pri vraćanju osigurača ovaj aparat ne sme da se napaja preko spoljnih prekidača kao što je vremenska sklopka niti da bude povezan na kolo koje se redovno uključuje ili isključuje napajanjem.

Prilikom oštećenja kabla zamenu vrši samo pravno lice odgovarajuće delatnosti ili servis koji je predložen od strane proizvođača.

Montažu bojlera vrši pravno lice odgovarajuće delatnosti ili servis koji je predložen od strane proizvođača.



Preporučujemo isključivanje bojlera sa električne mreže za vreme kupanja.

Kontaktirajte nas

Za sve neophodne informacije, predloge ili sugestije tehnička služba Termorad Grupe Vam stoji na raspolaganju. Svako Vaše iskustvo je dragoceno za nas. Kontaktirajte nas:

+381 31 3819 150

+381 62 255 021

proizvodnja@termorad.rs



Mogući problemi prilikom rada bojlera

9

| Problem | Uzrok | Rešenje |
|---|---|---|
| Nema tople vode a kontrolna sijalica ne svetli | Nema napona u mreži Nije uključen uređaj Dugme za regulaciju temperature u minimalnom položaju Neispravan radni termostat Neispravan zaštitni termostat | <ul style="list-style-type: none"> • Rešiti problem sa električnom mrežom • Uključiti uređaj na zidnom prekidaču • Okrenuti dugme u položaj za zagrevanje vode • Zameniti radni termostat • Vratiti osigurač u radni položaj • Zameniti termostat |
| Nema tople vode a kontrolna sijalica svetli | Neispravan elektrogrejač Prevelika potrošnja tople vode Sigurnosni ventil neispravan | <ul style="list-style-type: none"> • Zameniti elektrogrejač • Okrenuti dugme za regulaciju temperature u položaj veće temperature zagrevanja • Zameniti sigurnosni ventil |
| Vrlo mala količina tople vode | Dugme za regulaciju u položaju minimalnog zagrevanja Prikљučeni drugi potrošači na isti bojler Neispravan radni termostat Pogrešno priključene cevi za toplu i hladnu vodu | <ul style="list-style-type: none"> • Okrenuti dugme za regulaciju temperature u položaj veće temperature zagrevanja • Privremeno isključiti druge potrošače • Zameniti radni termostat • Proveriti položaj sonde • Pravilno priključiti cevi tople i hladne vode |
| Kontrolna sijalica ne svetli a ima tople vode | Kontrolna sijalica neispravna | <ul style="list-style-type: none"> • Zameniti kontrolnu sijalicu |
| Sugrinosni ventil curi više od dozvoljene mere | Neispravan sigurnosni ventil Pritisak u vodovodnoj mreži veći od 0,6 Mpa Pregrevanje vode u bojleru | <ul style="list-style-type: none"> • Zameniti sigurnosni ventil • Ugraditi redukcioni ventil • Ugraditi ekspanzionu posudu • Iskontrolisati sve električne delove i zameniti neispravne |
| Indikator temperature nije tačan | Neispravan indikator temperature | <ul style="list-style-type: none"> • Zameniti indikator temperature |
| Slab pritisak tople vode dok je pritisak hladne dobar | Delimično zagušen ulaz ili izlaz vode u bojler | <ul style="list-style-type: none"> • Očistiti kamenac i druge nečistoće u cevima bojlera |
| Nestabilna temperatura mešane vode na slavini | Nestabilan pritisak u vodovodnoj mreži Prikљučeni drugi potrošači na isti bojler Prikљučeni drugi zagревачi vode | <ul style="list-style-type: none"> • Ugraditi uređaje koji obezbeđuju stalan pritisak vode • Privremeno isključiti druge potrošače • Isključiti druge zagrevачe vode |
| Emitovanje neobičnih zvukova | Ulaz vode u bojler pod visokim pritiskom Delovi u kazanu se dodiruju | <ul style="list-style-type: none"> • Redukovati pritisak • Razdvojiti delove koji se dodiruju • Zameniti delove koji se dodiruju |
| Neprijatan miris vode | Zaštitna anoda | <ul style="list-style-type: none"> • Odstraniti zaštitnu anodu |
| Kondenzovanje vode po bojleru | Niska temperatura vazduha u prostoriji Nema provetrvanja | <ul style="list-style-type: none"> • Održavati sobnu temperaturu prostorije • Omogućiti provetrvanje |
| Vrela vodena para na slavini | Pregrejana voda u bojleru | <ul style="list-style-type: none"> • Neispravni termostati, kontaktirati servis |







BOJLERİ

5 - 500 litara
inox i emajl
solarni i električni
vertikalni i horizontalni



DIMNJACI

inox cevi
proizvodnja i ugradnja
sanacija postojećih dimnjaka



POSUDE

ekspanzione
hidroforske
inox posude za vino i rakiju