

de Installationsanleitung
en Installation Instructions
fr Instructions d'installation
sv Installationsanvisning
nl Installatieaanwijzing
it Istruzioni di montaggio
fi Asennusohje
es Instrucciones de montaje

pt Instruções de instalação
no Installasjonsveiledning
da Installationsvejledning
pl Instrukcja montażu
cs Montážní list
sk Návod na montáž
hu Telepítési leírás
el Οδηγίες Εγκατάστασης

sr Uputstva za montažu
hr Uputstva za montažu
sl Navodila za instaliranje
ro Instructiuni de instalare
ru Инструкция по установке
bg Инструкция за монтаж
tr Kurulum Talimatları
zh 安装指南





7 4 3 1 9 0 7 3 1 0



RMB795B
RMS705B
RMU7..B



<http://www.siemens.com/bt/download>

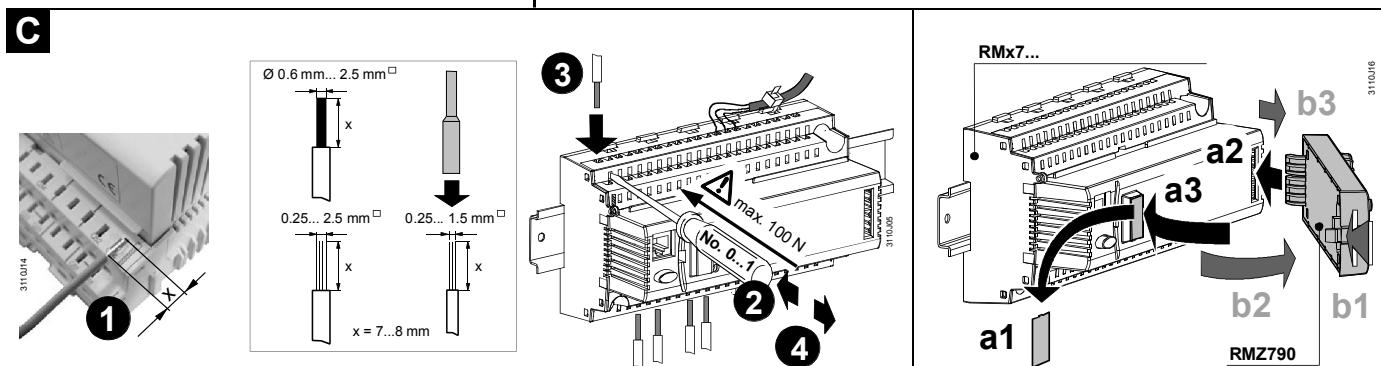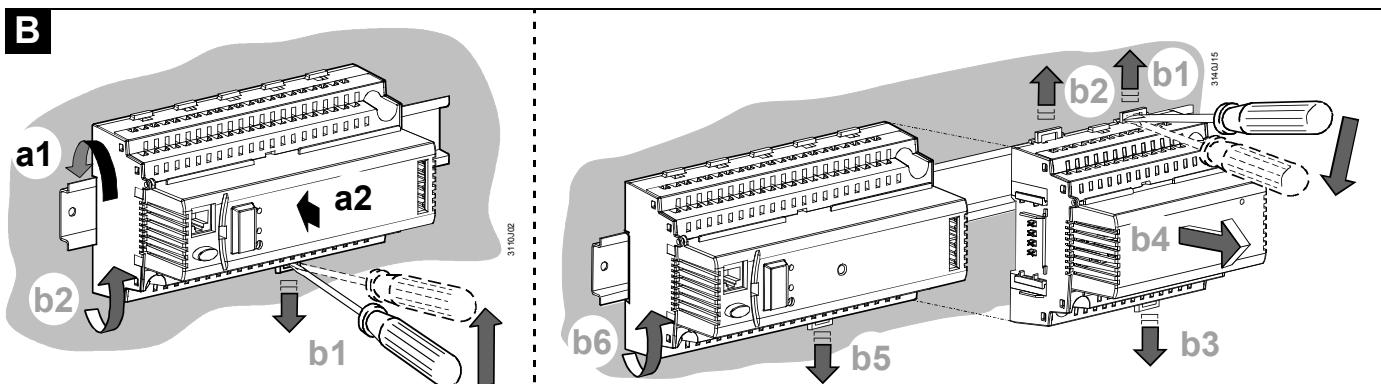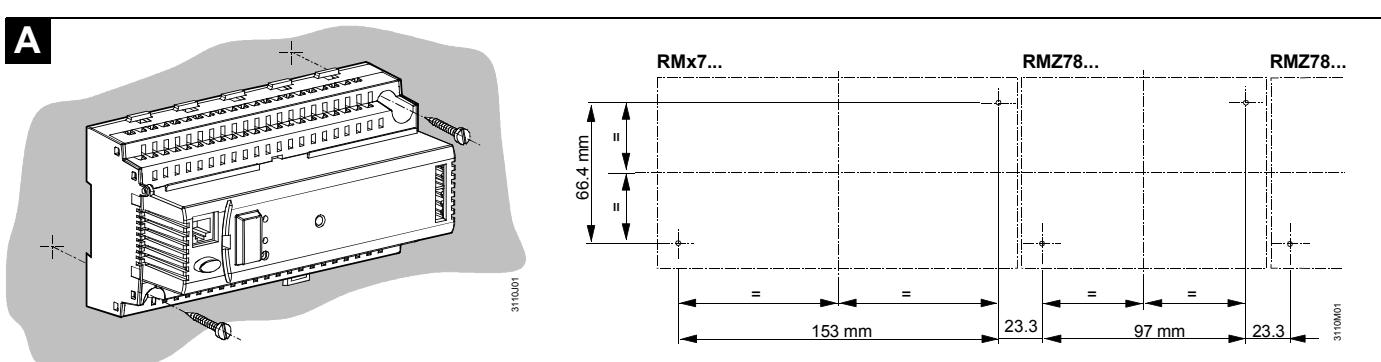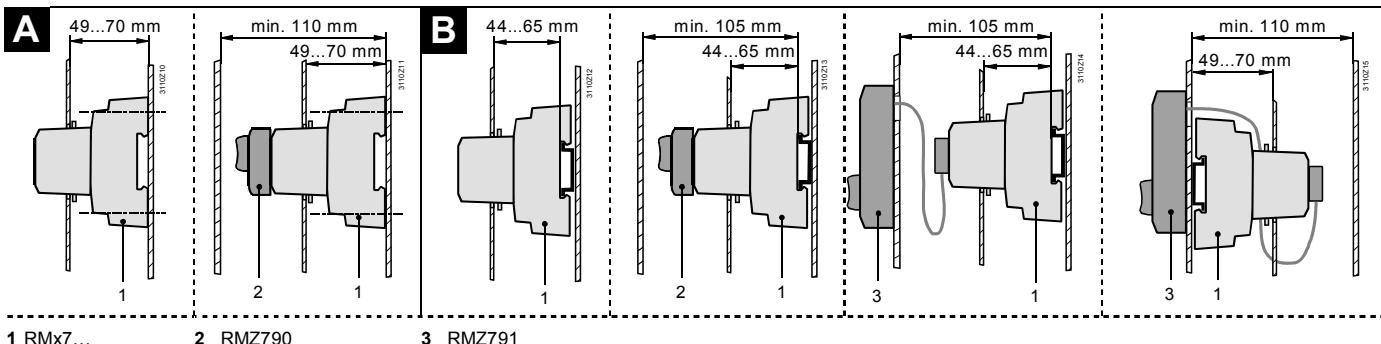

de Elektrische Installation

Die elektrische Installation ist nach den örtlichen Vorschriften durchzuführen. Die Verdrahtung erfolgt nach dem Anlageschaltplan. Pro Klemme darf nur ein Draht zugeführt werden. Doppelklemmen am Gerät () sind intern elektrisch verbunden.

en Electrical installation

Ensure that the electrical installation complies with the relevant local safety regulations. Make wiring in accordance with the plant diagram. Each connection terminal can accommodate only one wire. Double terminals on the controller () are internally interconnected.

fr Raccordement électrique

Respectez les prescriptions locales pour le raccordement électrique. Effectuez le câblage conformément au schéma de l'installation. Ne reliez qu'un seul fil à chaque borne. Les bornes doubles de l'appareil () doivent être reliées électriquement de façon interne.

sv Elektrisk installation

Lokala föreskrifter skall beaktas vid elektrisk installation. Ledningsdragningen skall ske enligt anläggningsschema. Endast en tråd får anslutas till varje klämma. Dubbla klämmor på apparaten () är internt sammankopplade.

nl Elektrische installatie

De elektrische installatie dient volgens de plaatselijke voorschriften te worden uitgevoerd. De bedrading moet volgens het installatieschema worden uitgevoerd. Per klem mag slechts één draad worden aangesloten. Dubbele klemmen op het apparaat () zijn intern elektrisch verbonden.

it Installazione elettrica

Assicurarsi che i collegamenti elettrici rispettino le normative locali. Eseguire i collegamenti elettrici rispettando lo schema elettrico esecutivo. Non collegare più di un cavo elettrico per morsetto. I morsetti doppi sono collegati tra loro internamente. ().

fi Sähköasennukset

Sähköasennukset on tehtävä paikallisten määärysten mukaisesti. Johdotus tehdään laitoksen kytentäkaavion mukaisesti. Kuhunkin liittimeen saa liittää vain yhden johtimen. Säätimen kaksoisliittimet () on kytketty laitteensiäiseksi sähköiseksi toisiinsa.

es Instalación eléctrica

Asegurarse de que las instalaciones eléctricas cumplen con las normativas locales de seguridad. El cableado debe realizarse de acuerdo con el esquema de la instalación. Cada borne de conexión soporta sólo un conductor. Las bornas dobles del controlador () están conectadas internamente.

pt Instalação eléctrica

Assegurar que a instalação eléctrica está em conformidade com os regulamentos locais de instalações eléctricas. A ligação deve realizar-se de acordo com o esquema da instalação. Cada borne só suporta um fio condutor. Os bornas duplos do controlador () estão ligados internamente.

no Elektrisk installasjon

Påsæt at installationsen gjøres i.h.h.t. stedlige elektriske forskrifter. Tilkoble produktet i.h.h.t. koblingskjemaet. Unngå mer enn en kabel i hver tilkoblingsklemme. Doble tilkoblingsklemmer () er internt forbundet.

da Elektrisk installation

Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen. Tilslutning foretages i henhold til anlæggsdiagrammet. Hver klemme må kun tilføres én ledning. Dobbeltklemmer på regulatoren () er elektrisk forbundet indvendig.

pl Instalacja elektryczna

Upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Wykonaj okablowanie zgodnie ze schematem połączeń instalacji. Do każdego zacisku można doprowadzić tylko jeden przewód. Zacziski podwójne regulatora () są połączone wewnętrznie.

cs Elektrická instalace

Elektrická instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy a nařízeními. Proveďte připojení podle schématu. Na jednu svorku je možné připojit pouze jeden vodič. Dvojité svorky () jsou propojeny interně.

sk Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia sa prevádzka podľa miestnych predpisov. Prepojenie vodičmi sa vykonáva podľa schémy zapojenia. Na jednu svorku sa môže priviesť len jeden vodič. Dvojité svorky () na prístroji sú interne elektrický spojené.

hu Elektromos szerelés

Az elektromos telepítésre vonatkozó helyi előírásokat minden esetben be kell tartani. A huzalozást a rendszertopológia alapján végezz el. minden sorkapocs csak egy vezeték csatlakoztatására alkalmas. A szabályzó kettős termináljai () belső összekötéssel rendelkeznek.

el Ηλεκτρική εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση τηρεί τους σχετικούς εγχώριους κανονισμούς ασφαλείας. Η καλωδίωση πρέπει να ακολουθεί το διάγραμμα της εγκατάστασης. Κάθε επαφή σύνδεσης μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα σύρμα. Οι διπλές τερματικές επαφές του ελεγκτή () διασυνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά.

sr Elektroinstalacija

Proverite da li je elektroinstalacija usklađena sa zakonskim propisima. Proverite da li je označenje ispravno izvedeno. Svaka od stezaljki na kontroleru može da prihvati samo jedan provodnik. Dvostrukе stezaljke () su interno povezane.

hr Elektroinstalacija

Provjerite da je elektroinstalacija usklađena s zakonskim propisima. Provjerite da je označenje ispravno izvedeno. Stezaljke na regulatoru s označkom () su interno označene.

sl Električna priključitev

Obvezno upoštevajte nacionalne predpise za električne instalacije. Označenje izvedite v skladu z vezalno shemo. Na eno sponko smete priključiti samo eno žico. Dvojne sponke na regulatorju () so medsebojno interno električno povezane.

ro Instalare electrică

Asigurati-vă ca instalarea electrică se potrivește cu regulile de siguranță locale. Faceti cablarea în concordanță cu diagrama aplicatiei. Fiecare terminal poate fi conectat la un singur conductor. Terminalele duble ale controlerului () sunt intern conectate.

ru Электрическая установка

Убедитесь в том, что электрическая установка соответствует текущим правилами и нормам безопасности. Производите соединения проводки в соответствии с схемой установки. К каждой клемме можно подключить только один провод. Свдленные клеммы на контроллере внутренне соединены

bg Електрическо инсталиране

Електрическото инсталиране трябва да е съобразено с местните норми за ел. инсталации. Направете ел. свързки в съответствие с ел. диаграма. Към всеки терминал може да свърже само едно жило. Двойните терминали на регулатора () имат вътрешна връзка

tr Elektrik sisteminin kurulması

Elektrik sisteminin, yerel emniyetle ilgili yönetmeliklere uymasını sağlayın. Montaj şemasına bağlı olarak kabloları döşeyin. Her bir bağlantı terminaline, sadece bir kablo bağlanabilir. Kontrol cihazındaki ikiz terminaller (), dahili olarak birbirine bağlıdır.

zh 电气安装

确保电气安装符合当地相关安全规定。按照设备图进行接线。各接线端子只能放一条线。控制器上双端子 () 是内部相互连接的。

de Inbetriebnahme

Beim ersten Aufstarten

1. Bediengerät auf den Regler aufsetzen (RMZ790) oder mit dem Regler verbinden (RMZ791).
2. Spannung anlegen.
Während dieser Inbetriebnahme bleibt die Regelung ausgeschaltet.
Sämtliche Sicherheitsfunktionen sind ebenfalls ausgeschaltet!
Sobald der Regler hochgefahren ist, erscheint folgendes Startbild:



3. Wählen Sie die Sprache durch **Drehen** des Drehdruckknopfes "OK" und bestätigen Sie diese durch **Drücken** des Drehdruckknopfes. Es erscheint das Menü "Inbetriebnahme":




4. Wählen Sie das Untermenü "Grundkonfiguration". Wählen Sie den Anlagentyp/Grundtyp und die Position der Erweiterungsmodule
5. Wählen Sie ggf. das Untermenü "Zusatzkonfiguration", um das Anpassen der Konfiguration vorzunehmen
6. Wählen Sie ggf. das Untermenü "Einstellungen", um das Anpassen der Einstellungen (Defaultwerte) vorzunehmen
7. Wählen Sie ggf. das Untermenü "Kommunikation", um die Inbetriebnahme der Kommunikation (z. B. Bus, Uhr aktivieren) vorzunehmen
8. Wählen Sie das Untermenü "Verdrahtungstest" (wird empfohlen!). Prüfen Sie die Ein- und Ausgänge. Die Ausgänge werden simuliert.

Achtung! Die Sicherheitsfunktionen sind ausgeschaltet

9. Verlassen Sie das Menü "Inbetriebnahme" durch Drücken der Rücktaste "ESC". Es erscheint folgendes Hinweisbild:




10. Drücken Sie den Drehdruckknopf für OK. Die Anwendung wird gestartet, alle Fühler werden überprüft, vorhandene Fühler werden weiterhin überwacht. Es erscheint das Hauptmenü:



11. Nehmen Sie die Betriebereinstellungen: Zeit, Datum, Schaltzeiten und Sollwerte vor. Falls erforderlich, optimieren Sie Einstellungen.

12. Sichern Sie die Daten. Wählen Sie hierfür das Untermenü "Datensicherung". Es erscheint das Menü der Datensicherung:



Wählen Sie "Speichern..." und drücken Sie den Drehdruckknopf.

Hinweise:

- Bei "Wiederherstellen" werden die Einstellungen des obigen Datums aktiviert
- Die Menüs "Inbetriebnahme" und "Datensicherung" sind nur in der Passwortebene (Passwort = 7) aktiv
- Es gibt 3 Zugriffsebenen: Benutzer-, Service- und Passwortebene. Bei gleichzeitigem Drücken des Drehdruckknopfes (OK) und der Rücktaste (ESC) ist ein Ebenenwechsel möglich

i Weitere Dokumente finden Sie im Downloadcenter.

en Commissioning


First startup

1. Attach operator unit to the controller (type RMZ790), or connect it to the controller (type RMZ791).
2. Switch on power.

During this commissioning phase, the control system remains deactivated.

All safety functions also are deactivated!


When controller startup is completed, the following display will appear:



3. Select the language you require by **turning** the select-and-push knob "OK" and confirm by **pressing**. The "Commissioning" menu will appear:



4. Select submenu "Basic configuration". Select the plant type / basic type and the position of the option modules.
5. If required, select submenu "Extra configuration", enabling you to adapt the configuration.
6. If required, select submenu "Settings" to match the settings (default values) to your individual needs.
7. If required, select submenu "Communication" to set up the communication (e.g. bus, activation of clock).
8. Select submenu "Wiring test" (recommended!). Check the inputs and outputs. The outputs will be simulated.
9. Caution! The safety functions are deactivated.
9. Quit the "Commissioning" menu by pressing the ESC button. The following display will appear:



10. Press the select-and-push knob for OK. The application will be started, all sensors will be checked, and sensors used will be monitored further on. The main menu will appear:




11. Make the operator settings: Date, time of day, switching times and setpoints.

If required, match the settings to your personal needs.

12. Saving the data.

Select submenu "Data backup". The menu for storing data will appear:



Select "Save..." and press the select-and-push knob.

Notes:


- At "Restore", the settings of the above date will be activated
- Menus "Commissioning" and "Data backup" are only active on the password level (password = 7)
- There are 3 access levels: User, service and password level. To change from one level to another, press simultaneously the select-and-push knob (OK) and the ESC button

i See the Download Center for additional documents.

fr Mise en service

Premier démarrage

1. Montez l'appareil de commande (RMZ790) sur le régulateur ou raccordez-le au régulateur (RMZ791)
2. Appliquez la tension.
La régulation reste déconnectée pendant la mise en service.
Toutes les fonctions de sécurité sont également désactivées!
Après la mise en route du régulateur, l'affichage suivant apparaît:



3. Sélectionnez la langue en tournant le bouton navigateur et confirmez la sélection en appuyant sur ce même bouton.
Le menu "Mise en service" apparaît :



4. Sélectionnez le sous-menu "Configuration de base".
Sélectionnez le type d'installation/type de base et la position des modules d'extension
5. Sélectionnez le cas échéant le sous-menu "Configuration suppl'", pour pouvoir adapter la configuration
6. Sélectionnez le cas échéant le sous-menu "Réglages", pour pouvoir modifier les réglages (valeurs par défaut)
7. Sélectionnez le cas échéant le sous-menu "Communication", pour configurer la communication (par ex. bus, activation de l'horloge)
8. Sélectionnez le sous-menu "Test de câblage" (conseillé!). Vérifiez les entrées et sorties. Les sorties sont simulées.
Attention! Les fonctions de sécurité sont désactivées
9. Quittez le menu "Mise en service" en appuyant sur la touche ESC. L'avertissement suivant s'affiche :



10. Appuyez sur le bouton de navigation pour confirmer (OK). L'application démarre, toutes les sondes sont vérifiées, les sondes utilisées sont sélectionnées pour les éventuels messages d'erreur ultérieurs. Le menu principal apparaît :



11. Procédez aux réglages opérateur : heure, date, heures de commutation et valeurs de consigne.
Le cas échéant, adaptez les réglages à vos besoins.
12. Enregistrez les données.
Sélectionnez le sous-menu "Sauvegarde des données". Le menu de sauvegarde des données apparaît :



Sélectionnez "Sauvegarde" et appuyez sur le bouton navigateur (OK)

Remarques :

- Le sous-menu "Rétablir" permet d'activer les réglages de la date ci-dessus
- Les menus "Mise en service" et "Sauvegarde des données" ne sont actifs qu'au niveau mot de passe (mot de passe = 7)
- Il existe 3 niveaux d'accès : utilisateur, service et mot de passe. Pour passer d'un niveau à l'autre, appuyez simultanément sur le bouton navigateur (OK) et sur la touche ESC.

i **Voir le Centre de Téléchargement pour des documents supplémentaires.**

sv Idrifttagning

Första uppstart

1. Montera betjäningsenheten på regulatorn (RMZ790) eller anslut den till regulatorn (RMZ791)
2. Koppla på spänningen

Under idrifttagningen är regleringen deaktiverad


Även samtliga säkerhetsfunktioner är deaktiverade!

När regulatorns uppstart är avslutad, visas följande startfönster:



3. Välj önskat språk genom att vrida vridtryckknappen "OK" och bekräfta genom att trycka vridtryckknappen.

Menyn "Idrifttagning" visas:



4. Välj undermenyn "Grundkonfiguration".
Välj anläggningstyp/grundtyp och positionen för tillsatsmoduler
5. Välj, om så erfordras, undermenyn "Extra konfiguration" för att anpassa konfigurationen
6. Välj, om så erfordras, undermenyn "Inställningar" för att anpassa inställningarna (förläggningstävden).
7. Välj, om så erfordras, undermenyn "Kommunikation" för igångkörning av kommunikationen (t.ex. aktivering av buss, tid).
8. Välj undermenyn "Inkopplingstest". (rekommenderas!). Kontrollera in- och utgångarna. Utgångarna simuleras.
Obs! Säkerhetsfunktionerna är deaktiverade
9. Avsluta menyn "Idrifttagning" genom att trycka returknappen (ESC). Följande fönster visas:



10. Tryck vridtryckknappen för OK.
Applikationen startas, alla givare testas, befintliga givare markeras för senare felmeddelanden. Huvudmeny visas:



11. Inmatat operatörsinställningarna: Tid, datum, omkopplingstider och börvärden.
Optimera inställningarna om så erfordras.
12. Säkring av datavärden.

Välj undermenyn "Datalagring" i huvudmenyn. Menyn för datasäkring visas:



Välj undermenyn "Spara" och tryck vridtryckknappen (OK)

Anm.:

- I undermenyn "Återskapa" aktiveras inställningarna för ovan angivna datum
- Undermenyerna "Idrifttagning" och "Datalagring" är endast aktiva på lösenordsnivå (lösenord = 7)
- Det finns 3 tillträdesnivåer: Användar-, service- och lösenordsnivå. Vid samtidig tryckning av vridtryckknappen (OK) och returknappen (ESC) kan nivån ändras.

i **Se Download Center för ytterligare dokument.**

nl Inbedrijfstelling


Bij de eerste keer in werking stellen

1. Bedienapparaat op de regelaar aanbrengen (RMZ790) of met de regelaar verbinden (RMZ791).
2. Spanning inschakelen.

Tijdens deze inbedrijfstelling blijft de regeling uitgeschakeld.

Alle beveiligingsfuncties zijn eveneens uitgeschakeld!

Zodra de regelaar bedrijfsgereed is, verschijnt het volgende startscherm:



3. Selecteer de taal door het **draaien** van de draайдrukknop en bevestig de keuze door het **indrukken** van de draaidrukknop. Het menu "Inbedrijfstelling" verschijnt:



4. Selecteer het submenu "Basisconfiguratie...".
Selecteer het installatietype/basistype en de plaats van de uitbreidingsmodule
5. Selecteer indien nodig het submenu "Extra configuratie...", om een aanpassing van de configuratie uit te voeren.
6. Selecteer indien nodig het submenu "Instellingen...", om de aanpassing van de instellingen (default-waarden) uit te voeren.
7. Selecteer indien nodig het submenu "Communicatie...", om de inbedrijfstelling van de communicatie (bijv. bus, tijd activeren) uit te voeren.
8. Selecteer het submenu "Bedradingstest..." (wordt geadviseerd!). Controleer de in- en uitgangen. De uitgangen worden gesimuleerd.
Let op! De beveiligingsfuncties zijn uitgeschakeld.
9. Verlaat het menu "Inbedrijfstelling" door op de terugsteltoets (ESC) te drukken. Het navolgende informatiescherm verschijnt:




10. Druk op de draaidrukknop voor OK.

De toepassing wordt gestart, alle opnemers worden getest, aanwezige opnemers worden voor latere storingsmeldingen gemarkeerd. De hoofdmenu verschijnt:



11. Voer de instellingen: Tijd, Datum, Schakeltijden en Gewenste waarden uit.
Optimaliseer, indien nodig, de instellingen.
12. Sla de gegevens op.
Selecteer in het hoofdmenu het submenu "Gegevensopslag". Het gegevensopslag menu verschijnt:



Selecteer het submenu "Opslaan..." en druk op de draaidrukknop (OK)

Aanwijzingen:

- In het submenu "Herstellen..." worden de instellingen van de bovenvermelde datum geactiveerd.
- De submenu's "Inbedrijfstelling" en "Gegevensopslag" zijn alleen op het Toegangsniveau (wachtnummer = 7) actief.
- Er zijn 3 toegangsniveaus:
Gebruiker-, Service- en Wachtwoordniveau.
Bij een gelijktijdig indrukken van de drukdraaiknop (OK) en de terugsteltoets (ESC) is een wijziging van het toegangsniveau mogelijk

i Meer documenten vindt u in het Downloadcenter.

it Messa in servizio

Primo avviamento

1. Inserire sul controllore il display (tipo RMZ790), o collegare l'unità display remota (tipo RMZ791).
2. Dare tensione.

Durante la fase di messa in servizio, le funzioni di controllo del regolatore sono disattivate.

Attenzione, sono disattivate anche tutte le funzioni di sicurezza!

Quando l'avviamento del controllore è terminato, apparirà il seguente display:




3. Selezionare la lingua richiesta, ruotando la manopola e premendola per confermare la scelta. Successivamente confermare premendo la la manopola su "OK".
Apparirà il menù "Messa in Servizio":




4. Selezionare il sottomenù "Configurazione Base".
Selezionare il tipo di impianto/impianto base e la posizione dei moduli opzionali..
5. Se richiesto, selezionare il sottomenù "Configurazione Extra", in questo menù si possono impostare ulteriori configurazioni.
6. Se richiesto, selezionare il sottomenù "Tarature e Impostaz.dat..." qui sono disponibili le impostazioni (valori di default) che avete bisogno.
7. Se richiesto, selezionare il sottomenù "Comunicazione" per impostare la comunicazione (e.s. bus, attivazione orologio).
8. Selezionare il sottomenù "Test collegam. elettrici" (raccomandato!).
Verificate gli ingressi e le uscite. Le uscite possono essere simulate.

Attenzione! Le funzioni di sicurezza sono disattivate.

9. Uscire dal menù "Messa in Servizio" premendo il pulsante ESC.
Apparirà il seguente display:




10. Selezionare l'opzione desiderata e premere la manopola per OK.
Ora si avvierà l'applicazione, tutti i sensori impiegati saranno verificati, in caso di anomalie apparirà in seguito un messaggio di allarme lampeggiante. Apparirà il menù principale:



11. Imposte i parametri: Data, ora, orari di commutazione e setpoints.

Se necessario, ottimizzare le impostazioni.

12. Salvataggio dei dati.
Selezionare il sottomenù "Salvataggio dei dati". Vi apparirà la seguente finestra:



Selezionate "Salva" e confermate premendo la manopola.

Note:

- Il comando "Ripristino Dati", attiva le impostazioni sopra descritte.
- Menù "Messa in Servizio" e "Salvataggio dei dati" sono attivi solo tramite una password (password = 7)
- Ci sono 3 livelli di accesso: Utente, service e livello con password.
Per passare da un livello all'altro, premere simultaneamente la manopola (OK) e il pulsante ESC.

i Per ulteriore documentazione collegarsi al Download Center.

fi Käyttöönotto

Ensimmäinen käynnistys

1. Kiinnitä käyttöpaneeli säätimeen (RMZ790) tai liitä se säätimeen johdolla (RMZ791).
2. Kytke käyttötöön pääälle.

Tämän käyttöönottovaiheen aikana sääto on poiskytketty.

Myös kaikki turvatoiminnot ovat pois päältä!

Heti kun säätimen käynnistys on valmis, seuraava aloituskuva ilmestyy näytölle:




3. Valitse kieli **kääntämällä** painettavaa kiertonuppia, ja vahvista valinta **painamalla** tästä nappia.

Näytölle ilmestyy valikko "Käyttöönotto":




4. Valitse alavalikko "Peruskonfiguraatio".
Valitse laitostyyppi/perustyyppi ja laajennusmoduulien sijainti.
5. Valitse tarvittaessa alavalikko "Lisäkonfiguraatio" tehdäksesi muutoksia konfiguraatioon.
6. Valitse tarvittaessa alavalikko "Asetukset" tehdäksesi muutoksia asetuksiin (oletusarvoihin).
7. Valitse tarvittaessa alavalikko "Tiedonsiirto" tehdäksesi tiedonsiirtoon tarvittavat asetukset (esim. väylä, kellon aktivoointi).
8. Valitse alavalikko "Johdotuksen testaus" (suositeltavaa!).
Tarkista tulot ja lähdöt. Lähdöt simuloidaan.
Huom! Turvatoiminnot ovat pois päältä.
9. Poistu käyttöönottovalikosta painamalla ESC-painiketta. Näytölle ilmestyy seuraava ilmoitus:



10. Paina painettavaa kiertonuppia hyväksyntää "OK" varten.
Sovellus käynnistetään, kaikki anturit tarkistetaan, olemassa olevat anturit merkitään myöhempää häiriöilmoituksia varten.
Näytölle ilmestyy päävalikoista:



11. Tee käyttäjäasetukset: kellonaika, päivämäärä, kytkennäjät ja asetusarvot.
Optimoi tarvittaessa asetukset omien tarpeidesi mukaan.
12. Tallenna tiedot.
Valitse päävalikosta alavalikko "Tietojen tallennus". Näytölle ilmestyy tietojentallennusvalikko:



Valitse "Tallenna", ja paina painettavaa kiertonuppia hyväksyäksesi tallennuksen.

Huomautuksia:

- Alavalikolla "Palauta" aktivoidaan yllä mainitun päivämäärän asetukset.
- Alavalikot "Käyttöönotto" ja "Tietojen tallennus" ovat aktiivisia vain salasanatasolla (salasana = 7).
- Pääsytaasoja on 3: käyttäjä-, huolto- ja salasanataso.
Tasoa voidaan vaihtaa painamalla samanaikaisesti painettavaa kiertonuppia (OK) ja ESC-painiketta.

i Lisätietoa saatavilla Download Centerista.

es Puesta en marcha

Primer arranque

1. Acoplar la unidad de operador al controlador (tipo RMZ790), o conectarla al controlador (tipo RMZ791).
2. Conectar la alimentación.


Durante esta fase de puesta en servicio, el sistema de control permanece desactivado. ¡Todas las funciones de seguridad están también desactivadas!

Una vez completado el arranque del controlador, aparece la siguiente pantalla:



3. Seleccionar el idioma requerido **girando** el cursor navegador y confirmar **pulsando** "OK".

Aparece el menú "Configuración":



4. Seleccionar el submenú "Configuración básica...".

Seleccionar el tipo de instalación/tipo básico y la posición de los módulos de opción.

5. En caso necesario, seleccionar el submenú "Configuración extra...", permitiéndole adaptar la configuración.

6. En caso necesario, seleccionar el submenú "Ajustes..." para adecuar los ajustes (valores por defecto) a sus necesidades individuales.

7. Si se precisa, seleccionar el submenú "Comunicación..." para establecer la comunicación (ej.: bus, activación del reloj).

8. Seleccionar el submenú "Test de cableado..." (recomendado!). Verificar las entradas y las salidas. Se simularán las salidas.


¡Precaución! Las funciones de seguridad están desactivadas.

9. Salir del menú "Configuración" pulsando el botón ESC. Aparece la siguiente pantalla:



10. Pulsar el cursor navegador para aceptar con OK.

Arrancará la aplicación, se verificarán todas las sondas, y las sondas utilizadas se sobreiluminarán para mensajes de error que puedan requerirse posteriormente. Aparece el menú principal:




11. Realizar los ajustes de operador: Fecha, hora, tiempos de conmutación y consignas.

En caso necesario, adecuar los ajustes a sus necesidades personales.

12. Salvaguarda de datos.

Desde el menú principal, seleccionar el submenú "Almacenamiento de datos". Aparecerá el menú para el almacenamiento de datos:



Seleccionar "Salvar" y pulsar el cursor navegador.

Notas:

- En "Restaurar", se activarán los ajustes de la fecha anterior

- Los menús "Configuración" y "Almacenamiento de datos" sólo están activos en el nivel de acceso clave (clave = 7)

- Hay 3 niveles de acceso: Usuario, servicio y clave.

Para cambiar de un nivel a otro, pulsar simultáneamente el cursor navegador (OK) y el botón ESC

i Consulte el Centro de Descarga (Download Center) para consultar documentos adicionales.

pt Colocação ao serviço


Primeira utilização

1. Encaixe a unidade de operação (RMZ790) no controlador, ou ligue-a (RMZ791) ao controlador.
2. Ligue a alimentação.

Durante esta fase de colocação em serviço, o sistema de controlo permanece desativado.


Todas as funções de segurança são desativadas!

Quando a inicialização do controlador estiver concluída, aparecerá o seguinte quadro:

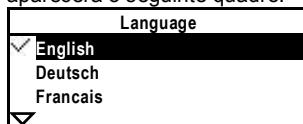


3. Selecione o idioma desejado **rodando** o botão navegador e confirme **pressionando-o** "OK".

O menu "Colocação ao serviço" será apresentado:

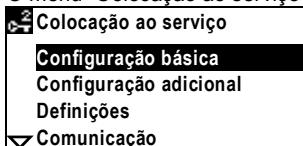


4. Selecione o sub-menu "Configuração básica".
Selecione o tipo de instalação/tipo básico e a posição dos módulos de opção.
5. Se necessário, selecione sub-menu "Configuração adicional", para adaptar a configuração.
6. Se necessário, selecione sub-menu "Definições" para ajustar os valores de configuração para as necessidades individuais.
7. Se precisar, selecione sub-menu "Comunicação" para establecer o tipo de comunicação (ex.: bus, activação por relé...).
8. Selecione sub-menu "Teste às ligações elécticas" (recomendado!).
Verificar as entradas e saídas. As saídas serão simuladas.
Atenção! As funções de segurança estão desativadas.
9. Sair do menu "Colocação ao serviço" pressionando o botão ESC. O seguinte menu sera apresentado:

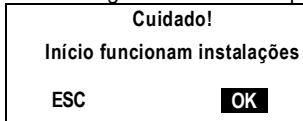


10. Pressione o botão navegador "OK".

A aplicação sera inicializada, todos os sensores serão verificados, e os sensores utilizados serão identificados para mensagens de erro que poderão surgir mais tarde. O menu principal será apresentado:

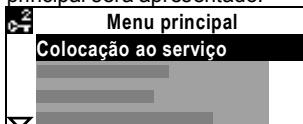

11. Realizar os ajustes da operação: Data, hora, relógios da instalação e setpoints.
Se necessário, ajuste os parâmetros para as sua necessidades.
12. Armazenamento de dados.
Selecione o sub-menu "Armazenamento de dados". Aparecerá o menu para o armazenamento de dados:

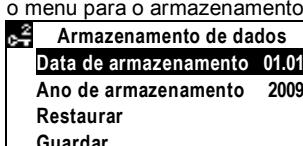

Seleccione "Guardar" and pressione o botão navegador.

Notas:

- Em "Restaurar", serão repostas as definições anteriormente guardadas.
- Menus "Colocação ao serviço" e "Armazenamento de dados", só serão activados com o nível de acesso 7 (password = 7)
- Existem 3 níveis de acesso: Utilizador, serviço e nível de acesso com password.
Para mudar de um nível para outro, pressione simultaneamente o botão navegador (OK) e o botão ESC.

i Por favor verifique o Centro de Download para documentos adicionais.

no Igangkjøring

Første oppstart

1. Tilkoble operatør panelet til regulatoren (type RMZ790), eller tilkoble til regulator (type RMZ791).
2. Slå på forsyningsspenningen.

Under denne igangkjøringsfasen vil regulatoren bli deaktivert.

Alle sikkerhetsfunksjoner er også deaktivert!

Når regulatoroppstart er ferdig, vil følgende vises i displayet:




3. Velg ønsket språk ved å **vri** på „velg-og-trykk“ knappen, konfirmér ved å **trykke** på knappen.

"Igangkjøring" menyen vil så komme frem i displayet:



4. Velg undermenu "Basis konfigurering...".
Velg anleggstype/basis type og posisjonen for oppsionsmodulene.
5. Hvis nødvendig, velg undermeny "Ekstra konfigurering...", som gjør at du kan fin tilpasse konfigurasjonen.
6. Hvis nødvendig, velg undermeny "Instillingar..." dersom du ønsker å korrigere fabrikkinstillingene.
7. Hvis nødvendig, velg undermeny "Kommunikasjon..." for å aktivere kommunikasjonen (f.eks. bus, aktivering av ur).
8. Velg undermeny "Installasjonstest..." (anbefalt!).
Sjekk innnganger og utganger. Utgangene vil bli simulert.
9. Avslutte "Igangkjøring" menyen ved trykke ESC knappen.
Følgende vil vises i displayet:



10. Trykk på „velg-og-trykk“ knappen for OK.

Den valgte applikasjonen startes, alle givere vil bli sjekket og givere som er benyttet vil bli markert for senere feilmeldinger. Hovedmenyen vil så komme frem i displayet:



11. Sett inn driftsverdiene: Dato, klokkeslett, koblingstider og set.punktverdier.
Hvis ønsket, sett verdiene til dine personlige ønsker.
12. Lagre innstillingene.
Fra hovedmenyen, velg undermeny "Databackup". Menyen for lagring av data vil vises:



Velg "Lagre" og trykk på „velg-og-trykk“ knappen.

Anm.:

- Ved "Gjenopprette" aktiveres innstillingene fra den viste dato.
- Menyen "Igangkjøring" og "Databackup" er kun aktive ved passordnivå (passord = 7)
- Det er 3 adgangsnivåer: Bruker, service og passord nivå.
For å skifte fra et nivå til et annet, trykk samtidig på „velg-og-trykk“ knappen og ESC knappen

i Se Siemens Download Center for flere dokumenter.

da Idriftsættelse

Første opstart

1. Betjeningsenheden sættes på regulatoren (RMZ790) eller tilslutes regulatoren (RMZ791)
2. Tilslut spænding.

Under denne idriftsættelsesfase er reguleringen fortsat frakoblet.

Alle sikkerhedsfunktioner er ligeledes frakoblet!

Når opstarten af regulatoren er afsluttet, kommer følgende startbillede frem:



3. Vælg sprog ved at **dreje** drejetrykknappen, og bekræft ved at **trykke** på den.

Menuen "Idriftsættelse" kommer frem:



4. Vælg undermenuen "Basiskonfiguration".
Vælg anlægstype/basistype og position for optionsmodulerne.

5. Vælg evt. undermenuen "Ekstrakonfiguration..." for at tilpasse konfigurationen.

6. Vælg evt. undermenuen "Indstillinger" for at tilpasse indstillingerne (standardværdierne) til individuelle behov.

7. Vælg evt. undermenuen "Kommunikation" for opsætning af kommunikationen (fx bus og aktivering af ur).

8. Vælg undermenuen "Tilslutningstest" (anbefales!).
Check ind- og udgange. Udgangene simuleres.

OBS! Sikkerhedsfunktionerne er deaktiveret.

9. Afslut menuen "Idriftsættelse" ved at trykke på ESC-tasten, hvorefter følgende billede kommer frem:



10. Tryk på drejetrykknappen for OK.

Applikationen startes, alle følgere kontrolleres, og anvendte følgere markeres for senere fejlmeldinger. Hovedmenu kommer frem:



11. Foretag brugerindstillingerne: Tid, dato, koblingstider og setpunkter. Om nødvendigt optimeres indstillingerne.

12. Gem data.

I hovedmenuen vælges undermenuen "Datasikring", hvorefter datalagringsmenuen kommer frem:



Vælg undermenuen "Gem...", og tryk på drejetrykknappen (OK).

Bemærkninger:

- I undermenuen "Gendan" aktiveres indstillingerne for ovenstående dato.
- Undermenuerne "Idriftsættelse" og "Datasikring" er kun aktive på adgangskodeniveauet (adgangskode = 7).
- Der findes 3 adgangsniveauer: Bruger-, service- og adgangskodeniveau.
Ved at trykke samtidig på drejetrykknappen (OK) og ESC-tasten kan der skiftes niveau.

i Se Download Centeret for yderligere dokumenter.

pl Uruchomienie

Pierwsze załączenie

1. Zamocuj panel operatora na regulatorze (typ RMZ790), lub podłącz go do regulatora (typ RMZ791).

2. Włącz zasilanie.


Podczas tej fazy uruchomienia, system regulacyjny pozostaje wyłączony.

Wszystkie funkcje bezpieczeństwa są również nieaktywne!

Po zakończeniu fazy załączenia, na monitorze pojawi się następujący komunikat:



3. Wybierz wymagany język **obracając** pokrętło nastawcze i zaakceptuj **wciśkając** je. Na wyświetlaczu pojawi się menu "Uruchomienie":



4. Wybierz opcję "Konfiguracja podstawowa".

Wybierz typ instalacji/typ podstawowy i pozycję modułów dodatkowych.

5. W razie potrzeby wybierz opcję "Konfiguracja dodatkowa" umożliwiającą adaptację konfiguracji.

6. W razie potrzeby wybierz opcję "Ustawienia" w celu dostosowania nastaw do wymagań instalacji.

7. W razie potrzeby wybierz opcję "Komunikacja" w celu ustawienia parametrów komunikacji (np. magistrala, aktywacja zegara).

8. Wybierz opcję "Test okablowania" (zalecane!).

Sprawdź wejścia i wyjścia. Sygnały wyjściowe będą symulowane.

Uwaga! Funkcje bezpieczeństwa są nieaktywne.

9. Opuść menu "Uruchomienie" wciśkając przycisk ESC.

Na monitorze pojawi się następujący komunikat:



10. Wciśnij pokrętło nastawcze.


Działanie regulatora zostanie rozpoczęte, wszystkie czujniki zostaną sprawdzone, a czujniki wykorzystane zostaną zaznaczone w celu późniejszej sygnalizacji błędów. Na wyświetlaczu pojawi się główne menu:



11. Przeprowadź parametryzację regulatora; ustal datę, czas, programy czasowe i nastawy regulacyjne.

12. Zapisanie danych.

Wybierz opcję "Zapisanie danych". Na monitorze pojawi się menu zapisu danych:



Wybierz "Zapisz" i wciśnij pokrętło nastawcze.

Uwagi:

- W opcji "Przywróć", nastawy z dnia podanego wyżej zostaną aktywowane

- Menu "Uruchomienie" i "Zapisanie danych" są aktywne tylko na poziomie dostępu zabezpieczonym hasłem (hasło = 7)

- Występują 3 poziomy dostępu: użytkownika, serwisowy oraz zabezpieczony hasłem. Aby przestawić poziom dostępu należy wcisnąć równocześnie pokrętło nastawcze i przycisk ESC.

i Dodatkowe dokumenty do pobrania - patrz Download Center.

cs Uvádění do provozu

První spuštění

1. Zasklapněte ovládací jednotku (RMZ790) nebo připojte k regulátoru jednotku (RMZ791)
2. Zapněte napájení.

V průběhu uvádění do provozu zůstává regulační systém neaktivní.


Všechny bezpečnostní funkce zůstávají také neaktivní!

Pokud je regulátor připojen k napájení je na displeji následující zobrazení:



3. Vyberte požadovaný jazyk **otáčením** knoflíku pro výběr a potvrzení a **stiskem** podvrťte výběr.

Obejví se menu "Uvedení do provozu":




4. Vyberte podmenu "Základní konfigurace".

Vyberete typ zapojení/základní schéma a umístění rozšiřujících modulů.


5. Pokud požadujete, vyberte podmenu "Rozšířená konfigurace...", které umožňuje upravit konfiguraci.
6. Pokud požadujete, vyberte podmenu "Nastavení", kde můžete přestavít parametry (nastavení z výroby) dle vašich požadavků.
7. Pokud požadujete, vyberte podmenu "Komunikace", pro nastavení komunikace (např. Bus, aktivace hodin)
8. Vyberte podmenu "Test Elektr zapojení" (doporučujeme!). Zkontrolujte vstupy a výstupy. Výstupy je možné nasimulovat. **Upozornění!** Bezpečnostní funkce nejsou aktivní.
9. Opusťte menu "Uvádění do provozu" stiskem tlačítka (ESC).

Na displeji bude následující zobrazení:



10. Stiskem knoflíku pro výběr a potvrzení zvolte OK.


Aplikace bude spuštěna, všechny čidla budou zkontrolována, připojená čidla budou zvýrazněna pro poruchová hlášení, které možná budou požadovány později. Obejví se hlavní menu:



11. Proveďte provozní nastavení: Čas, Datum, časový program a žádané hodnoty tak, aby odpovídaly Vašim požadavkům.

12. Uložení dat.

Vyberte podmenu "Záloha dat". Menu pro uložení dat bude zobrazeno:



Zvolte "Uložit" a stiskněte tlačítko pro výběr a potvrzení.

Poznámky:

- Po "Obnovit" budou provedená nastavení aktivní
- Menu "Uvádění do provozu" a "Záloha dat" jsou dostupná pouze v úrovni chráněné heslem (Heslo = 7)
- Regulátor má tří přístupové úrovně: Uživatelskou, servisní a konfigurační úroveň chráněnou heslem.
Pro přechod z jedné úrovni do druhé je nutné současně stisknout knoflík pro výběr a potvrzení a tlačítko (ESC)

i **Pro další dokumenty naštivte Centrum pro stahování.**

sk Uvedenie do prevádzky

Pri prvom spustení

1. Obsluhovací prístroj nasadiť na regulátor (RMZ790) alebo spojiť s regulátorom (RMZ791)
2. Priviesť pod napätie.

Počas tohto uvedenia do prevádzky ostáva regulácia vypnutá.


Taktiež sú vypnuté všetky bezpečnostné funkcie!

Akonáhle sa regulátor rozbehne, zjaví sa nasledovný počiatocné zobrazenie:



3. Zvolte jazyk **otočením** otočného tlačidla a potvrďte ho **sťačením** tlačidla.

Zjaví sa prehľad menu "Uvedenie do prevádzky":



4. Zvolte menu "Základná konfigurácia".

Zvolte typ zariadenia/základný typ a polohu rozšírených modulov

5. Zvolte v danom prípade z vedľajšieho menu položku "Prídavná konfigurácia", aby ste mohli previesť prispôsobenie zostavy.
6. Zvolte v danom prípade z vedľajšieho menu položku "Nastavenia", aby ste mohli previesť prispôsobenie nastavenia (default hodnoty)
7. Zvolte v danom prípade z vedľajšieho menu položku "Komunikácia", aby sa mohla previesť komunikácia do prevádzky (napr. aktivovať Bus, hodiny)
8. Zvolte z vedľajšieho menu položku "Test periférií" (doporučuje sa!).

Preskúšajte vstupy a výstupy. Výstupy sa simulujú.


Pozor! Bezpečnostné funkcie sú vypnuté

9. Opusťte menu "Uvedenie do prevádzky" sťačením spätného tlačidla (ESC). Zobrazí sa nasledovná poznámka:



10. Sťačte otočné tlačidlo pre OK.

Aplikácia sa štartuje, všetky snímače sa preskúšajú, existujúce snímače sa pre neskôršie hlásenie označia. Zjaví sa prehľad hlavného menu:




11. Prevedte nastavenie prevádzkovateľa: čas, dátum, časy spínania a žiadane hodnoty.

Ak je to potrebné, prevedte optimalizáciu nastavenia

12. Zaistenie údajov.

Vedľajšie menu "Bezpečnosť údajov".

Zobrazí sa menu bezpečnosť údajov:



Zvolte vedľajšie menu "Uložit" a sťačte otočné tlačidlo (OK)

Poznámky:

- Vo vedľajšom menu "Obnovit" sa aktivujú nastavenia horeuvezeného dátumu
- Vedľajšie menu "Uvedenie do prevádzky" a "Bezpečnosť údajov" sú aktívne len v úrovni hesla (heslo=7)
- Sú 3 prístupové úrovne: uživatelská, servisná a heslová.
Súčasťným sťačeným otočného tlačidla (OK) a spätného tlačidla (ECS) je možná zmena úrovne

i **Ďalšie dokumenty nájdete v Centre pre stiahovanie dát.**

hu Üzembe helyezés


Első bekapcsolás

- Helyezze a kezelőpanelt a szabályozóra (RMZ790 típus), vagy csatlakoztassa a szabályozóhoz (RMZ791 típus).
- Kapcsola be a készüléket.

Az üzembe helyezés ezen szakasza alatt a szabályozási funkciók nem aktívak.

A biztonsági funkciók szintén nem aktívak!

A szabályozó bekapcsolása után a következő információ jelenik meg a kijelzőn:




- Válassza ki a nyelvet a menügomb **forgatásával**, majd nyugtálja a kiválasztást a gomb **megnyomásával**. Az "Beüzemelés" menü jelenik meg:




- Válassza ki az "Alapbeállítás" almenüt. Válassza ki a rendszer típusát/ alaptípusát és az opciós modulok helyét.
- Ha szükséges válassza ki az "Extra beállítás" almenüt, mely segítségével pontosíthatja a beállításokat.
- Ha szükséges válassza ki a "Beállítások" almenüt, ahol a gyári beállításokat a saját igényeinek megfelelően módosíthatja.
- Ha szükséges válassza ki a "Kommunikáció" almenüt ahol a kommunikációs beállításokat módosíthatja (pl.: busz, óra, stb.).
- Válassza ki az "Bekötési teszt" almenüt (ajánlott!). Ellenőrizze a bemeneteket és kimeneteket. A kimenetek működése szimulálva van.

Vigyázat! A biztonsági funkciók nem aktívak.

- Az "Beüzemelés" menüből az ESC gomb megnyomásával léphet ki. A következő üzenet jelenik meg:



- Nyomja meg a menügombot a nyugtázhoz. A rendszer elindul, minden érzékelő tesztelésre kerül és a csatlakoztatott érzékelők kijelölésre kerülnek az esetleges későbbi hibajelzések miatt. Az főmenü jelenik meg:



- Véghez el a következő beállításokat: dátum, pontos idő, kapcsolási idők és alapjelek. Ha szükséges, változtassa meg a gyári értékeket a saját igényeinek megfelelően.

- Az adatok mentése. Válassza ki az "Adattárolás" almenüt.

A következő jelenik meg:



Válassza ki a "Mentés"-t és nyomja meg a menügombot.

Megjegyzések:

- A "Visszaállítás" kiválasztásával a fenti dátumhoz tartozó értékeket aktiválja a készülék
- Az "Beüzemelés" és az "Adattárolás" menük csak a jelszóval védett szinten aktívak (jelszó = 7)
- Összesen 3 szint áll rendelkezésre: felhasználói, üzembe helyező és szerviz (jelszóval védett).

A szintek közötti váltáshoz nyomja meg egyszerre a menü (OK) és az ESC gombokat.

i További dokumentumok a Download Center-ben.

el Rúthmisió σε λειτουργία

Πρώτη εκκίνηση

- Προσαρτίστε το χειριστήριο στον ελεγκτή (τύπος RMZ790), ή συνδέστε το με τον ελεγκτή (τύπος RMZ791).
- Ανοίξτε την παροχή ισχύος.

Σε αυτή τη φάση της ρύθμισης σε λειτουργία, το σύστημα ελέγχου παραμένει απενεργοποιημένο!

Όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση του ελεγκτή, εμφανίζεται η εξής οθόνη:




- Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε **στρέφοντας** το κομβίο "OK" και επιβεβαιώστε την επιλογή **πιέζοντας** το ίδιο πλήκτρο. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης σε λειτουργία "Ρύθμιση λειτουργίας":



- Επιλέξτε το υπομενού βασικής διαμόρφωσης "Βασική διαμόρφωση". Διαλέξτε τον τύπο της εγκατάστασης / βασικό τύπο και θέσεις των προαιρετικών μονάδων.
- Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το υπομενού ειδικής διαμόρφωσης "Επιπλέον διαμόρφωση", που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση στις ανάγκες σας.
- Επίσης, αν απαιτείται, επιλέξτε το υπομενού ρυθμίσεων "Ρυθμίσεις" για να συνδυάσετε τις ρυθμίσεις (εργοστασιακές τιμές) με τις προσωπικές σας ανάγκες.
- Εάν απαιτείται, επιλέξτε το υπομενού επικοινωνίας "Επικοινωνία" για να ρυθμίσετε τα σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας (π.χ. bus, ενέργοποιηση ρολογιού).
- Επιλέξτε το υπομενού ελέγχου της συρμάτωσης "Δοκιμή καλωδίωσης" (συστήνεται!). Ελέγχετε τις εισόδους και εξόδους. Για τις εξόδους γίνεται προσομοίωση.


Προσοχή! Οι λειτουργίες ασφαλείας είναι απενεργοποιημένες.

- Εγκαταλείψτε το μενού ρύθμισης σε λειτουργία "Ρύθμιση λειτουργίας" πιέζοντας το πλήκτρο ESC. Εμφανίζεται η εξής οθόνη:



- Πιέστε το κομβίο OK για επιβεβαίωση.


Η εφαρμογή ξεκινά, ελέγχονται όλα τα αισθητήρια και τα χρησιμοποιούμενα αισθητήρια επιλέγονται για τυχόν μηνύματα σφάλματος που μπορεί να χρειαστούν αργότερα. Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης σε λειτουργία "Κύριο μενού":



- Προχωρήστε στις ρυθμίσεις του χειριστηρίου: ημερομηνία, ώρα, χρόνοι μεταγωγής και επιθυμητές τιμές. Εάν θέλετε, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στις προσωπικές σας ανάγκες.

- Αποθήκευση δεδομένων.

Επιλέξτε το υπομενού αποθήκευσης δεδομένων "Εφεδρική αποθήκ. δεδομ.". Εμφανίζονται οι εντολές αποθήκευσης:



Επιλέξτε αποθήκευση "Αποθήκευση" και πιέστε το κομβίο OK.

Σημειώσεις:

- Με την επιλογή επαναφοράς "Επαναφορά" απενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις της παραπάνω ημερομηνίας
- Τα μενού "Ρύθμιση λειτουργίας" και "Εφεδρική αποθήκ. δεδομ." ενεργοποιούνται μόνο με κωδικό ασφαλείας (password = 7)
- Διατίθενται 3 επίπεδα πρόσβασης: χρήστη "User", συντηρητή "service" και μηχανικού "password".

Για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο στο άλλο, πιέστε ταυτόχρονα το κομβίο (OK) και το πλήκτρο ESC.

i Για συμπληρωματικά έγγραφα ανατρέξτε στο Download Center.

sr Upuštanje

Prvo uključivanje

- Priklučite operatorsku jedinicu na regulator (RMZ790), ili postavite na regulator (RMZ791).
- Uključite napajanje.


Tokom puštanja u rad, sistem je deaktiviran.

Sve sigurnosne funkcije su takođe neaktivne!


Nakon prvog uključivanja pojaviće se sledeća poruka na displeju:




- Odaberite željeni jezik **okretanjem i pritiskom** tastera. Meni "Upuštanje" će biti aktiviran:




- Odaberite podmeni "Osnovna konfiguracija". Odaberite tip sistema / osnovni tip i dodatne module.
- Ukoliko je potrebno, odaberite podmeni "Dodatna konfiguracija", i prilagodite konfiguraciju.
- Ukoliko je potrebno, odaberite podmeni Podešavanja, i namjestite parametre u skladu sa vašim potrebama.
- Ukoliko je potrebno, odaberite podmeni "Komunikacija" i namjestite parametre komunikacije (npr. bus, aktiviranje časovnika).
- Izaberite podmeni "Provera ožičenja" (preporuka!). Proverite ulaze i izlaze. Izlazi će biti simulirani.
Oprez! Sigurnosne funkcije su neaktivne.
- Izađite iz menija "Upuštanje" pritiskom na ESC taster. Pojaviće se sledeći displej:



- Pritisnite OK taster za potvrdu. Pokrenuće se izabrana aplikacija, proveriće se svi senzori, a poruke o kvarovima na senzorima će biti istaknute u slučaju potrebe. Glavni meni će biti aktiviran:



- Podesite datum, vreme, vremena prebacivanja i zadate vrijednosti. Ako je potrebno, prilagodite podešavanja sopstvenim potrebama.
- Čuvanje podataka. Izaberite podmeni "Čuvanje podataka". Pojaviće se meni za čuvanje podataka:



Izaberite "Snimi podešenja" i pritisnite OK taster.

Napomene:

- U meniju "Povrati snimljena podešenja", aktiviraće se podešavanja od navedenog datuma.
- Meniji "Upuštanje" i "Čuvanje podataka" su aktivni samo za Nivo ekspert (password = 7)
- Postoje tri nivoa pristupa: Korisnik, Nivo servis i Nivo ekspert. Za prelazak iz jednog nivoa u drugi, pritisnite istovremeno OK taster i ESC taster.

i Pogledati na down-load centru za dodatnu dokumentaciju.

hr Puštanje u rad

Prvo uključivanje

- Priklučite operatorsku jedinicu na regulator (RMZ790), ili spojite na regulator (RMZ791).
- Uključite napajanje.

Tijekom puštanja u pogon sustav je deaktiviran.

Sve sigurnosne funkcije su također neaktivne!

Nakon prvog uključivanja pojavit će se slijedeća poruka na zaslonu:



- Odaberite željeni jezik **okretanjem i pritiskom** na gumb. "Puštanje u rad" će se pojaviti:




- Odaberite podmeni "Osnovna konfiguracija". Odaberite tip sustava / osnovni tip i dodatne module.
- Ukoliko se zahtjeva odaberite podmeni "Dodatna konfiguracija", i prilagodite konfiguraciju.
- Ukoliko se zahtjeva odaberite podmeni "Podešavanja" i namjestite parameter i vrijednosti u sustavu prema Vašim zahtjevima.
- Ukoliko se zahtjeva odaberite podmeni "Komunikacija" i namjestite parameter komunikacije.
- Odaberite podmeni "Provjera ožičenja" (preporučujemo!). Provjerite ulaze i izlaze. Izlazi će biti simulirani.
Oprez! Sigurnosne funkcije su neaktivne.
- Izađite iz menija "Puštanje u rad" pritiskom na ESC gumb. Pojavit će se slijedeća poruka na zaslonu:



- Pritisnite OK taster za potvrdu. Aplikacija će se pokrenuti te provjeriti opće stanje sustava. Glavni meni će se pojaviti:



- Podesite datum, vrijeme, vremena preklapanja i zadane vrijednosti.
- Spremanje podataka. Odaberite podmeni "Čuvanje podataka". Pojavit će se slijedeća poruka na zaslonu:



Odaberite "Snimi podešenja" gumbom za odabir.

Napomene:

- Aktiviranjem "Vrati snimljena namještenja", namještanja od navedenog datuma biti će aktivirana
- Meni "Puštanje u rad" i "Čuvanje podataka" su aktivni samo za "Razina ekspert" (lozinka = 7)
- Postoje 3 različita pristupa: Korisnik, Razina servis i Razina ekspert. Promjena razine vrši se istovremenim pritiskom Ok i ESC gumb.

i Pogledajte Centar za preuzimanje za dodatne dokumente.

sl Zagon

Prvi zagon

- Upravljalnik nataknite na regulator (tip RMZ790) ali ga povežite z regulatorjem (tip RMZ791).
- Vklopite električno napajanje.

Prične se postopek zagona regulatorja, med katerim ostane regulacijski sistem deaktiviran.


Deaktivirane so tudi vse varnostne funkcije!

Ko je postopek zagona končan, se na zaslonu pojavi naslednja začetna slika:




- Izberite jezik z vrtenjem gumba in potrdite izbor "OK" s pritiskom vrtljivega gumba.

Pojavi se meni "Zagon":




- Izberite podmeni "Osnovna konfiguracija". Nastavite tip sistema / osnovni tip regulatorja in pozicijo dodatnih modulov.
- Če je potrebno izvesti adaptacijo konfiguracije, izberite podmeni "Posebna konfiguracija".
- Po potrebi izberite podmeni "Nastavitev", kjer lahko nastavite (privzete vrednosti) spremenite v skladu z individualnimi potrebami.
- Po potrebi izberite podmeni "Komunikacija" za zagon komunikacije (npr. bus, aktiviranje ure).
- Izberite podmeni "Test ožičenja" (priporočljivo!). Preverite vhode in izhode. Izhodi se simulirajo. **Pozor!** Varnostne funkcije niso aktivne.
- Zapustite meni "Zagon" s pritiskom tipke ESC. Pojavi se naslednje opozorilno okno:



- Potrdite OK s pritiskom vrtljivega gumba.

Program zagona sistema starta, izvrši se kontrola vseh tipal, instalirana tipala se markirajo za kasnejša sporočila o motnjah. Pojavi se "Glavni meni":




- Izvedite uporabniške nastavitev: datum, ura, preklopni časi in nastavljene vrednosti.

Po potrebi jih prilagodite željam in potrebam uporabnika.

- Shranite podatke.

V ta namen izberite podmeni "Shranitev podatkov". Na zaslonu se izpiše naslednji meni:



Izberite "Shrani" in pritisnite gumb OK.

Opombe:

- Če potrdite ukaz "Obnovi", se bodo aktivirale nastavitev z gornjim datumom.
- Menija "Zagon" in "Shranitev podatkov" sta dostopna le na nivoju "Ekspertni nivo", zaščitenim z geslom (geslo = 7)
- Na voljo so 3 nivoji nastavljanja: uporabnik, servisni nivo in ekspertni nivo.

Za izhod iz enega in vstop v drugi nivo nastavljanja pritisnite istočasno gumb OK in tipko ESC

i Za dodatne dokumente glej na "Download Center".

ro Punere in functiune


Prima pornire

- Atasati panoul operator pe controler (type RMZ790), sau conectati-l la controler (type RMZ791).
- Porniti alimentarea. **In timpul fazei de conectare, partea de control ramane dezactivata. Toate functiile de siguranta sunt de asemenea dezactivate!** Cand pornirea controlerului este completa, va apare urmatorul afisaj:




- Selectati limba dorita prin rotirea butonului selecteaza si apasa "OK" si confirmati prin apasare.

Meniu "Punere in functiune" va apare:



- Selectati submeniul "Configuratie de baza". Selectati tipul aplicatiei / tip principal si configuratia modulelor auxiliare.
- Daca este necesar, selectati submeniul "Configuratie suplimentara", permitandu-vă sa adaptati configuratia.
- Daca este necesar, selectati submeniul "Setari" pentru a adapta setarile (valorile nominale) pentru cerintele Dumneavoastră.
- Daca este necesar, selectati submeniul "Comunicatie" pentru a seta comunicarea (e.g. bus, activarea ceasului).
- Selectati submeniul "Test cablare" (recomandat!). Verificati intrarile si iesirile. Iesirile vor fi simulate. **Atentie!** Functiile de siguranta sunt dezactivate.
- Iesiti din meniul "Punere in functiune" prin apasarea butonului ESC. Va apare urmatorul display:



- Apasati butonul selectat si apasati pentru OK.

Aplicatia va fi pornita, toti senzorii vor fi verificati, iar senzorii utilizati vor fi semnalizati pentru mesaje de eroare care pot fi cerute mai tarziu. Meniu principal va apare:



- Realizati setarile de operator: data, ceasul, timpi de comutatie si alte valori.

Daca este necesar, adaptati setarile la necesitatile proprii.

- Salvati datele.

Selectati submeniul "Memorare date". Va apare meniu pentru salvarea datelor:



Selectati " Salvare" si apasati butonul selectat si apasati.

Nota:

- La "Refacere", vor fi activate setarile datelor precedente.
- Meniurile "Punere in functiune" si "Memorare date" sunt active doar la nivelul cu parola Nivel expert (parola = 7)
- Sunt 3 niveli de acces: Utilizator, Nivel service si nivelul cu parola Nivel expert.

Pentru a trece de la un nivel la altul, apasati simultan butonul selectat si apasati si butonul ESC

i Accesati Download Center pentru documente suplimentare.

ru Запуск

Первый пуск

- Подключите панель оператора к (тип RMZ790) или подключите ее к контроллеру (тип RMZ791).
- Включите электропитание.

Во время запуска система управления остается деактивированной.


Все функции безопасности также деактивированы!

Когда завершится пуск контроллера, появится следующий дисплей:



- Выберите нужный вам язык **поворотом** нажимаемой ручки "OK" и подтвердите **нажатием**.

Появится меню "Режим запуска".



- Выберите подменю "Базовая конфигурация". Выберите тип установки / базовый тип и положение опциональных модулей.


5. Если необходимо, выберите подменю "Доп.конфигурация", позволяющие вам изменять конфигурацию.

- Если необходимо, выберите подменю "Параметры" для изменения настроек (настройка по умолчанию) для ваших требований.

7. Если необходимо, выберите подменю "Коммуникация" для настройки коммуникаций (напр. шины, активации часов).


- Выберите подменю "Прозвонка" (рекомендуется). Проверьте входы и выходы. Выходы будут симулированы. **Осторожно!** Функция безопасности деактивирована.

9. Выйдите из меню "Режим запуска" нажатием на кнопку ESC. Появится следующий дисплей.



- Нажмите на ручку выбора и нажатия OK.


Приложение будет запущено, все сенсоры будут проверены, и используемые сенсоры будут выделены для сообщений ошибок, которые могут появиться позже. Появится главное меню:



- Произведите операторские настройки: Дата, время, времена переключения и установки. Если необходимо, измените настройки под конкретные требования.

- Сохранение данных.

Выберите подменю "Резервное копирование". Появится меню для резервирования данных:



Выберите "Сохранить" и нажмите на нажимаемую ручку выбора.

Примечания:

- По "Восстановить" будут активированы настройки вышеуказанной даты
- Меню "Режим запуска" и "Резервное копирование" активны только на уровне пароля (пароль = 7)
- Имеются 3 уровня доступа: Пользователя, уровень сервиса и уровень пароля.
Чтобы перейти из одного уровня в другой, нажмите одновременно на нажимаемую ручку выбора (OK) и на кнопку ESC.

i Просмотрите Центр загрузки для получения дополнительной документации.

bg Программиране

Първи пуск

- Прикачете операторският панел към регулатора (тип RMZ790), или го свържете към регулатора(тип RMZ791).
- Включете ел. захранването.

По време на програмирането, регулаторът остава деактивиран.


Всички функции за безопасност също са деактивирани!

Когато се вкл. регулатора, на екрана се появява следното:



- Изберете езика чрез **въртене** на бутона "OK" и изберете чрез **натискане**.

Меню "Программиране" ще се появи:



- Изберете подменю "Базова конфигурация". Изберете тип инсталация/ базов тип и позициите на разш. модули.

- Ако е необходимо, изберете подменю "Доп конфигуриране", позволяващи ви да адаптирате конфигурацията.


- Ако е необходимо, изберете подменю "Параметри" за да настроите параметрите (стойност по задание) към Вашите индивидуални нужди.

- Ако е необходимо, изберете подменю "Комуникация" за да настроите комуникацията(напр.шина,активиране на часовник).

- Изберете подменю "Тест окабеляване" (препоръчано!). Проверете изходите и входовете.Изходите ще бъдат симулирани.


Внимание! Функциите за безопасност са деактивирани.

- Излезте от меню "Программиране" чрез бутона ESC. На екрана се появява следното:



- Натиснете бутона OK.

Приложението ще бъде стартирано, всички сензори ще бъдат проверени, и използваните сензори ще бъдат подчертани за съобщения за грешки които биха се появили по-късноГлавното меню ще се появи:




- Направете настройка: Дата, час, времева програма и задания.

Ако се изиска, подберете заданията с Вашите нужди.

- Съхраняване на информацията.

Изберете подменю "Резервно копиране".На екрана се появява следното:



Изберете "Запаметяване" и натиснете бутона OK.

Бележки:

- Чрез "Възстановяване", програмата от посочената дата ще се активира
- Меню "Программиране" и "Резервно копиране" са активни на ниво парола (парола = 7)
- Има 3 нива на достъпъ: Потребител, Сервиз and ниво парола. За да преминете от едно на друго ниво натиснете едновременно бутони OK и ESC.

i Виж Центъра за изтегляния за допълнителни документи.


tr Devreye alma

İlk çalışma


1. Operatör Ünitesini kontrol ünitesine (RMZ790 tipi veya RMZ791 tipi) bağlayın.
2. Düğmesini açın.
Bu çalışma safhasında kontrol sistemi etkin değildir.
Ayrıca hiç bir güvenlik fonksiyonu da etkin değildir!
Kontrol ünitesinin ilk çalışma safhası tamamlandıında aşağıdaki ekran görünür:




3. Seçip basılarak çalışan "OK" tuşunu döndürerek istediğiniz dili seçin ve basarak onaylayın.
"Commissioning" (Devreye alma) menüsü görünür:



4. "Temel konfigürasyon" alt menüsünü seçin.
Tesisat tipini / temel tipi ve opsyonel modüller için istenen konumunu seçin.
5. Gerekiyorsa, ekstra konfigürasyonlar belirlemek için "Extra konfiguration" alt menüsünü seçin.
6. Ayrıca, gerektiğinde ayarları (varsayılan değerler) kişisel isteğinize göre değiştirmek için "Ayarlar" alt menüsünü seçin.
7. İstenirse iletişim ayarlamak için (ör. Veri iletimi, aktivasyon saatı) "İletişim" alt menüsünü seçilebilir.
8. "Wiring test" (Kablo testi) alt menüsünü seçin (tavsiye edilir!). Girişleri ve çıkışları kontrol edin. Çıkışlar, simülasyonda gösterilir.
9. ESC tuşuna basarak "Devreye alma" menüsünden çıkış.
Asağıdaki ekran görünür:



10. Onaylamak için seçip basılarak çalışan OK tuşuna basın.
Uygulama başlatılır, tüm sensörler kontrol edilir ve hata mesajları veren sensörler işaretlenir; bu mesajlar ileride kullanılabilir. "Main menu" (Ana menü) görünür:



11. Operatör ayarlarını yapın: Tarih, günün saati, geçiş zamanları ve ayarlama noktaları.
Gerekirse ayarları kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.
12. Verilerin kaydedilmesi.
"Data backup" (Veri yedeklemesi) alt menüsünü seçin. Verileri kaydetme menüsü görünür:



"Kaydet" seçimini yapıp, seçip basılarak çalıştırılan tuşa basın.

Notlar:

- "Yeniden yükle" seçeneğinde yukarıdaki tarihe ait ayarlar etkinleştirilir.
- "Devreye alma" ve "Veri yedeklemesi" menüleri, sadece şifre seviyesi (şifre seviyesi = 7) ile etkinleştirilir.
- 3 erişim seviyesi bulunmaktadır: Kullanıcı, bakım ve şifre seviyesi. Bir seviyeden diğerine geçiş yapmak için, seçip basmalı tuşa (OK) ve ESC tuşuna aynı anda basın.

i İlave dökümanlar için bkz. 'Download Center'

zh 调试

首次启动

1. 将操作面板连接到控制器上(型号 RMZ790),
也可将它连接到控制器(型号 RMZ791)上
2. 接通电源。

调试期间, 控制系统将保持无效。

所有的安全功能同样也保持无效!


控制器完成启动后, 屏幕将显示以下内容:



3. 通过转动选-压按钮 "OK"

键选择您所需的语言并且摁下此键来确认。

"调试" 菜单将会出现:



4. 选择子菜单 "基本配置"。


选择设备型号/基本类型和选项模块的位置

5. 如果需要, 可选择子菜单 "额外配置", 来调整一些配置
6. 如果需要, 可选择子菜单 "设置" 来调整设置(默认值), 以匹配您的个人需求
7. 如果需要, 可选择子菜单 "通讯" 来建立通讯(例如: 总线, 时钟的激活)
8. 选择子菜单 "手动测试" (推荐!)

检查输入和输出。可以进行模拟输出。

注意! 安全功能无效

9. 按下 ESC 按键退出 "调试" 菜单。下列显示将会出现:



10. 按下选-压按钮 OK 键。

应用程序将会启动, 所有的传感器将会被检查, 使用中的传感器会被记录, 并在以后的运行中被检测。主菜单将会出现:




11. 进行操作设置: 日期, 时间, 开关时间和设定点。

如果需要, 让设置与您个人的需要匹配

12. 保存数据。

选择子菜单 "数据备份" 储存数据的菜单将会出现:



选择 "备份" 并且摁下选-压键。

注意:

- 选择 "恢复" 时, 上述日期存储的设置将会被激活
- 菜单 "调试" 和 "数据备份" 只有在密码级别才能有效(密码 = 7)
- 共有三个访问权限: 用户级别, 服务级别和密码级别。
从一个级别转换到另一个级别, 需要同时摁下选-压键 (OK) 和 ESC 按钮。









i 如需更多文档, 请访问下载中心。

de	Anlagentyp
en	Plant type
fr	Type d'installation
sv	Anläggningstyp
nl	Installatiotype
it	Tipo di Impianto
fi	Laitostyyppi
es	Tipo de instalación

pt	Tipo de instalação
no	Anleggstype
da	Anlægstype
pl	Type instalacji
cs	Typ zařízení
sk	Typ zariadenia
hu	Rendzer típusát
el	Tύπος εγκατάστασης


sr	Tip sistema
hr	Tip sustava
sl	Tipi sistemov
ro	Tipul aplicatiei
ru	Тип установки
bg	Тип инсталация
tr	Tesisat tipi
zh	设备类型

N.x = RMU710B, RMU720B, RMU730B
RMB795
RMS705B

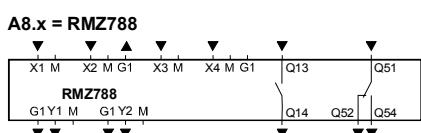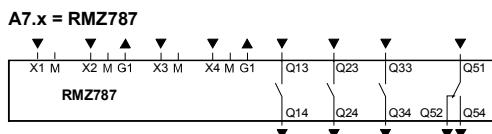


RMU710B


A01 (ADA001 U1B HQ)

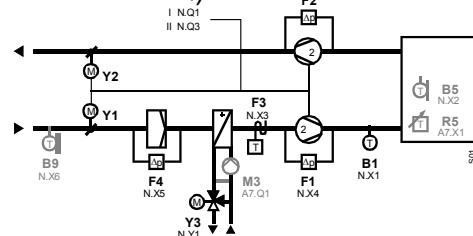


A02 (ADB001 U1B HQ)

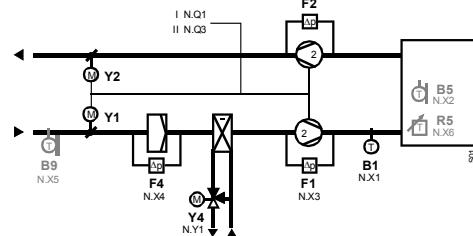


A03 (ADC001 U1B HQ)









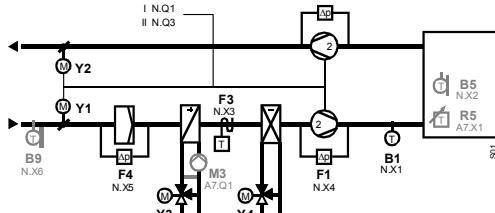


A04 (AEA001 U1B HQ)

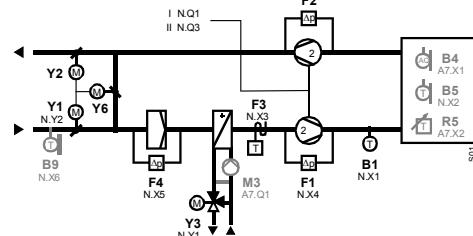

A05 (ADAE001 U1B HQ)

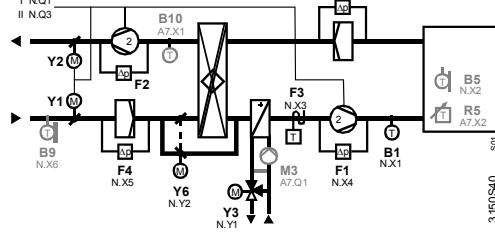

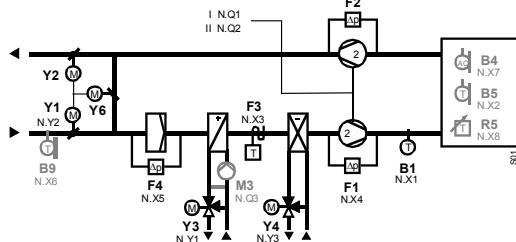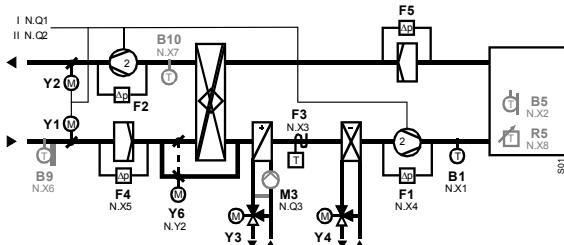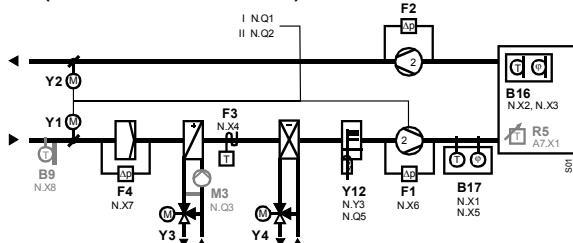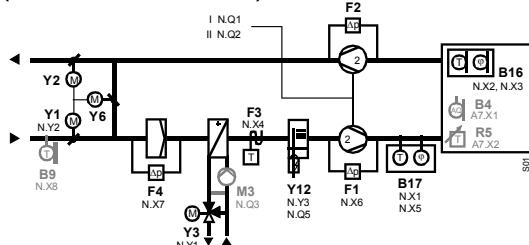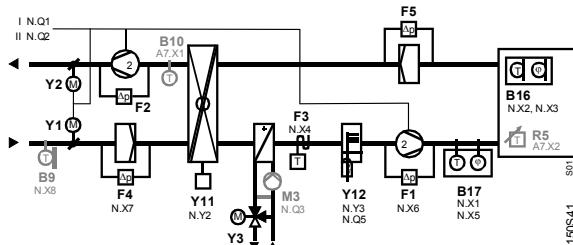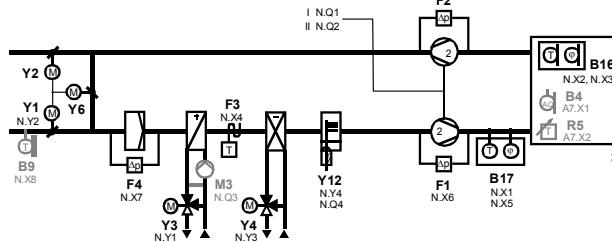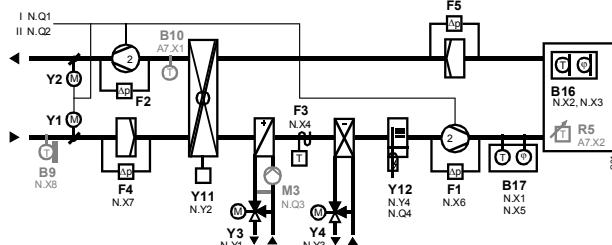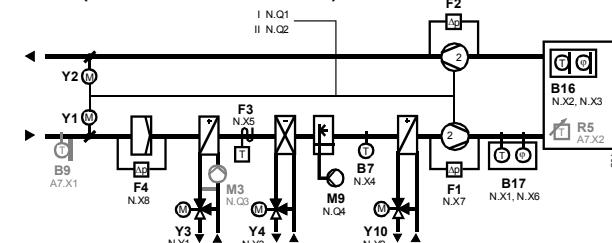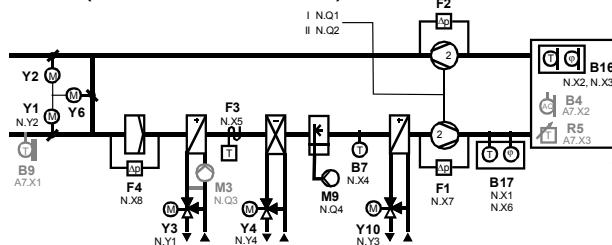RMU720B**A01 (AEC001 U2B HQ)****A02 (ADCE01 U2B HQ)****A03 (ADFB01 U2B HQ)****A04 (AEDB01 U2B HQ)****A05 (ADDP001 U2B HQ)****RMU730B****A01 (AEFB001 U3B HQ)****A02 (ADFP01 U3B HQ)****A03 (ADZA01 U3B HQ)****A04 (AEZH01 U3B HQ)****A05 (AEZH02 U3B HQ)**